

## 筑後川の平成28年4月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
371.0	174.0	280.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	63.93	38.80	11日	93.27	62.70	21日	367.15	208.40
2日	49.46	35.46	12日	81.55	55.95	22日	326.25	204.63
3日	48.57	35.75	13日	85.92	54.90	23日	194.01	134.70
4日	97.15	58.58	14日	99.57	59.01	24日	157.22	111.74
5日	70.63	43.26	15日	74.79	50.94	25日	137.78	95.61
6日	53.51	38.99	16日	62.59	42.48	26日	130.33	90.52
7日	356.40	191.38	17日	121.26	54.99	27日	163.80	102.02
8日	268.81	179.44	18日	76.60	46.70	28日	159.40	101.38
9日	151.50	102.23	19日	64.14	43.59	29日	140.46	91.78
10日	120.10	76.38	20日	64.47	52.53	30日	125.40	89.72
						月平均	133.5	85.2


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	—	—	—	—	—	—	—
瀬ノ下	河川A類型	4月13日	17.0	7.6	1.1	7	9.5	—

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ型	4月13日	14.5	7.9	1.4	3.0	11.0	330.0	0.57	0.030	17.0
下笠ダム	—	4月13日	15.2	7.5	1.9	2.0	11.0	23.0	0.42	0.029	21.0
寺内ダム	湖沼AⅡ型	4月19日	14.3	7.4	1.3	<1	10.5	350	0.85	0.011	3.0
筑後大堰	—	4月28日	17.7	7.1	1.0	2	11.0	35,000	1.00	0.089	5.6

### ⑤観測地点位置図

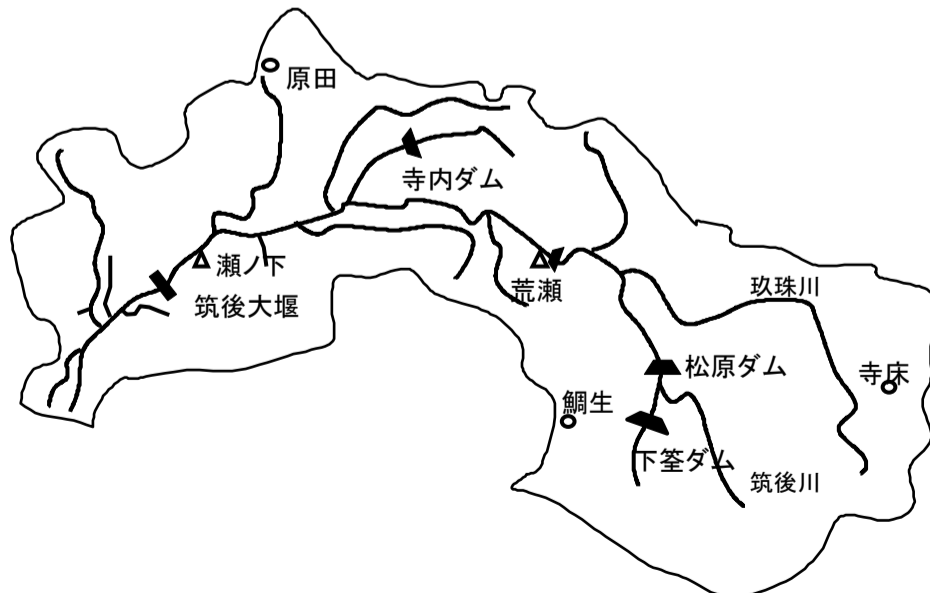

矢部川の平成28年4月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒木
232.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船小屋						
1日	5.29	11日	18.69	21日	101.18	
2日	4.00	12日	16.04	22日	79.90	
3日	3.65	13日	15.44	23日	50.04	
4日	6.91	14日	15.60	24日	40.50	
5日	4.97	15日	12.61	25日	32.43	
6日	3.83	16日	13.48	26日	22.64	
7日	95.18	17日	27.25	27日	30.30	
8日	56.77	18日	18.14	28日	32.57	
9日	28.92	19日	14.98	29日	24.55	
10日	22.56	20日	13.21	30日	21.24	
					月平均	27.8

③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	4月13日	15.6	7.5	0.5	8	9.5	—

④観測地点位置図

