

筑後川の平成28年5月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
380.0	180.0	252.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	129.13	83.92	11日	312.05	215.40	21日	118.15	75.48
2日	114.01	84.83	12日	214.80	150.49	22日	109.56	71.26
3日	188.78	101.62	13日	161.57	115.87	23日	101.53	66.77
4日	161.21	106.41	14日	139.16	99.13	24日	97.99	63.03
5日	128.73	86.64	15日	138.43	92.50	25日	132.78	83.28
6日	128.55	90.56	16日	302.67	128.30	26日	110.48	72.17
7日	135.01	93.58	17日	221.90	129.33	27日	91.84	61.99
8日	112.53	74.40	18日	146.42	99.42	28日	92.93	63.27
9日	189.97	128.21	19日	139.88	86.17	29日	130.44	73.64
10日	249.07	168.41	20日	127.37	78.70	30日	130.77	81.38
						31日	101.52	70.67
						月平均	150.3	96.7


③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	5月13日	17.5	7.4	0.5	8	10.0	—
瀬ノ下	河川A類型	5月13日	20.2	7.2	0.6	9	9.1	5月31日

④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	5月13日	18.9	7.5	1.7	3.0	9.3	2,300	0.50	0.030	1.1
下笠ダム	—	5月13日	19.6	7.5	2.1	1.0	9.9	9.0	0.24	0.011	5.1
寺内ダム	湖沼AⅡ型	5月13日	17.6	7.3	1.2	<1	10.0	3,500	0.90	0.013	1.8
筑後大堰	—	5月13日	19.0	7.3	1.7	5	9.1	4,900	1.10	0.084	1.5

⑤観測地点位置図

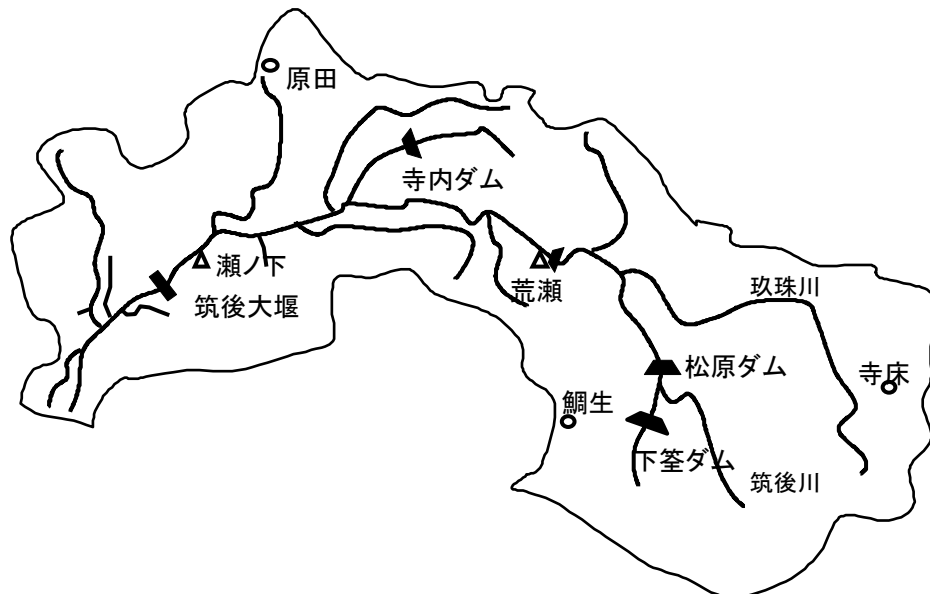

矢部川の平成28年5月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒 木
226.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

船 小 屋					
1日	19.14	11日	104.88	21日	32.12
2日	17.48	12日	65.13	22日	29.37
3日	33.71	13日	48.07	23日	27.37
4日	31.00	14日	40.58	24日	26.00
5日	22.87	15日	35.50	25日	33.26
6日	22.25	16日	88.76	26日	18.75
7日	20.95	17日	70.41	27日	16.89
8日	19.03	18日	50.25	28日	17.70
9日	45.97	19日	41.79	29日	26.13
10日	74.20	20日	36.01	30日	26.78
				31日	24.36
				月平均	37.6

③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	5月13日	17.3	7.2	<0.5	8	10.0	13,000

④観測地点位置図

