

## 筑後川の平成28年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
632.0	291.0	334.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	354.82	280.03	11日	469.88	382.23	21日	135.42	72.66
2日	291.22	200.71	12日	590.17	391.55	22日	114.14	65.57
3日	262.14	191.22	13日	1397.93	1113.24	23日	106.47	60.29
4日	256.52	179.80	14日	871.56	657.97	24日	103.46	58.75
5日	192.80	135.38	15日	406.54	320.13	25日	117.76	76.20
6日	161.84	110.99	16日	321.62	217.84	26日	130.45	64.75
7日	140.53	101.28	17日	314.43	201.84	27日	97.60	56.01
8日	372.48	221.21	18日	215.73	151.33	28日	81.10	47.15
9日	659.06	555.63	19日	179.54	131.06	29日	80.34	50.76
10日	363.52	298.49	20日	157.88	117.62	30日	78.50	49.19
						31日	70.65	49.29
						月平均	293.4	213.2


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		-	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	-	-	-	-	-	-	-
瀬ノ下	河川A類型	7月25日	28.8	7.6	1.3	5	9.2	-

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		-	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		-	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	7月25日	26.0	9.3	1.6	7.0	11.0	4,900	0.31	0.027	41.0
下笠ダム	-	7月25日	20.3	7.9	1.0	1.0	8.8	490.0	0.33	0.017	3.8
寺内ダム	湖沼AⅡ型	7月19日	22.7	7.1	1.2	3	10.2	3,500	0.85	0.027	3.6
筑後大堰	-	7月25日	27.8	7.4	2.1	4	9.1	7,900	0.89	0.071	23.7

### ⑤観測地点位置図

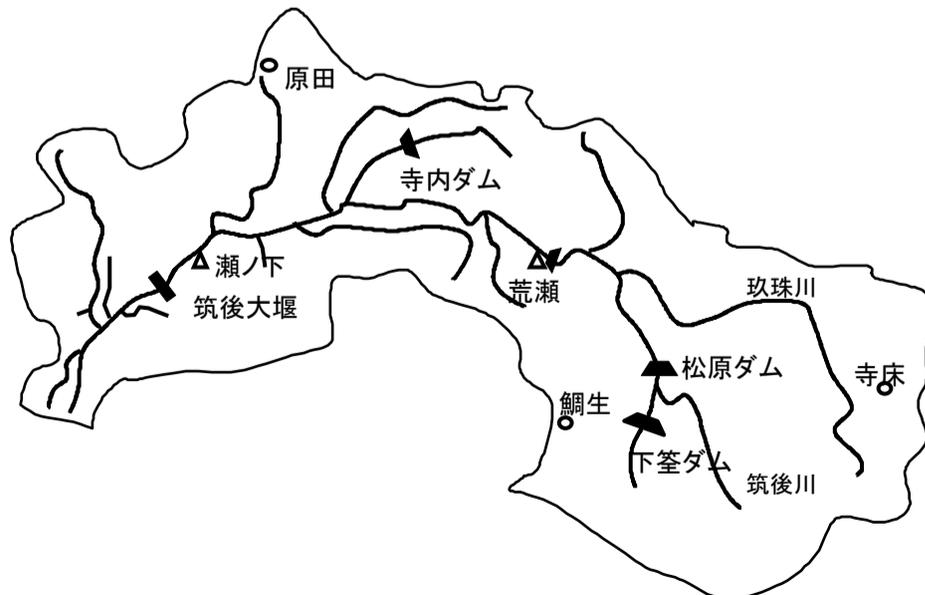

## 矢部川の平成28年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
289.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	110.14	11日	153.72	21日	19.07
2日	82.23	12日	185.44	22日	15.27
3日	79.59	13日	648.55	23日	13.04
4日	113.39	14日	307.49	24日	12.29
5日	75.68	15日	137.82	25日	12.08
6日	49.11	16日	87.62	26日	11.28
7日	38.41	17日	94.84	27日	9.80
8日	86.57	18日	62.19	28日	10.15
9日	149.75	19日	38.97	29日	10.79
10日	76.96	20日	25.01	30日	11.90
				31日	9.17
				月平均	88.3

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	7月25日	26.0	7.3	0.5	5	8.0	-

### ④観測地点位置図

