

## 筑後川の平成28年9月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
493.0	539.0	655.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	50.38	34.84	11日	52.37	35.66	21日	259.58	198.79
2日	53.01	34.84	12日	244.33	63.09	22日	156.35	119.72
3日	53.41	34.84	13日	167.66	83.92	23日	132.51	93.55
4日	59.79	37.56	14日	133.15	120.43	24日	105.39	67.32
5日	81.36	39.11	15日	145.53	131.88	25日	92.08	62.01
6日	53.26	36.49	16日	126.13	91.49	26日	87.13	64.68
7日	64.59	45.62	17日	87.18	63.96	27日	186.63	84.57
8日	186.85	79.92	18日	593.18	282.06	28日	487.95	132.58
9日	70.48	43.04	19日	358.03	205.59	29日	1543.87	806.88
10日	56.18	35.66	20日	505.95	465.57	30日	571.60	321.15
						月平均	225.5	130.6


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	—	—	—	—	—	—	—
瀬ノ下	河川A類型	9月27日	27.0	7.4	0.6	4	7.9	—

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	9月27日	23.6	8.6	1.7	1.0	10.0	790	0.44	0.015	7.2
下笠ダム	—	9月27日	23.4	7.6	2.1	3.0	11.0	280.0	0.32	0.023	19.0
寺内ダム	湖沼AⅡ型	9月26日	24.9	7.4	1.2	2	10.0	350	1.01	0.038	7.0
筑後大堰	—	9月8日	26.0	7.0	2.9	12	7.2	49,000	1.32	0.134	15.8

### ⑤観測地点位置図

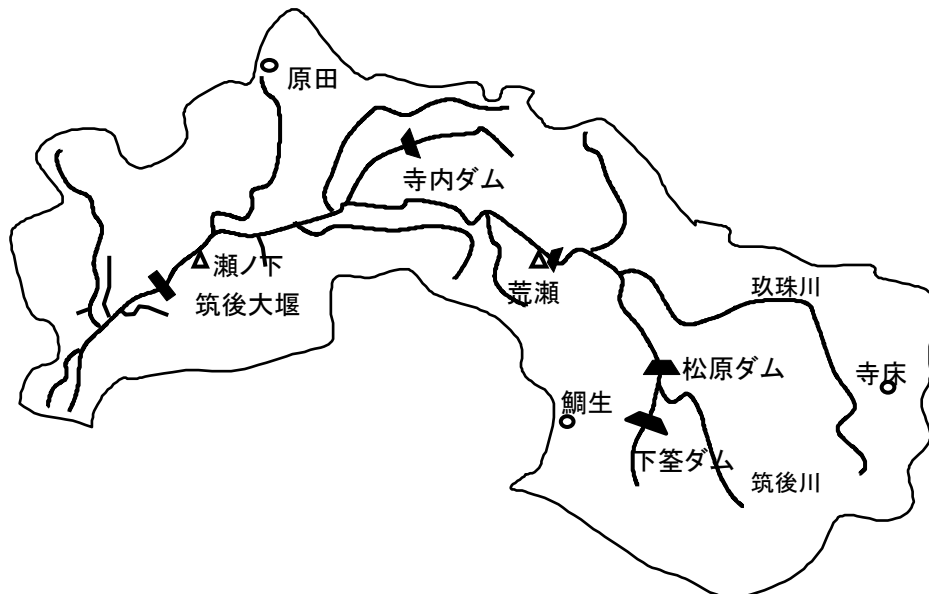

## 矢部川の平成28年9月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
484.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	3.99	11日	3.76	21日	26.45
2日	3.99	12日	19.52	22日	16.58
3日	3.99	13日	14.93	23日	11.85
4日	5.10	14日	7.23	24日	9.90
5日	6.83	15日	6.16	25日	9.22
6日	3.88	16日	4.99	26日	8.15
7日	4.54	17日	4.94	27日	8.52
8日	7.59	18日	115.71	28日	46.06
9日	3.96	19日	47.05	29日	294.02
10日	3.76	20日	53.36	30日	86.83
				月平均	28.1

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	9月27日	26.0	7.4	<0.5	2	9.5	-

### ④観測地点位置図

