

## 筑後川の平成29年2月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
160.0	77.0	72.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	54.60	49.46	11日	63.02	51.08	21日	92.46	69.36
2日	55.58	47.91	12日	59.73	49.83	22日	77.54	57.55
3日	52.21	46.27	13日	58.39	49.29	23日	140.98	102.20
4日	53.72	46.43	14日	56.79	46.95	24日	118.63	89.33
5日	91.04	73.28	15日	53.82	46.22	25日	89.54	70.24
6日	93.16	72.03	16日	53.78	46.27	26日	78.71	63.66
7日	72.48	59.44	17日	63.39	56.27	27日	76.11	64.58
8日	64.97	53.40	18日	71.61	58.66	28日	74.10	59.46
9日	73.46	57.29	19日	61.41	52.35	29日	/	/
10日	67.91	54.19	20日	101.32	66.20	30日	/	/
						31日	/	/
						月平均	73.9	59.3


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	2月3日	9.0	7.6	<0.5	2	12	—
瀬ノ下	河川A類型	2月3日	10.5	7.6	0.6	3	11.0	1300

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	2月3日	8.8	7.5	1.2	1.0	11.0	230.0	0.44	0.023	4.3
下笠ダム	—	2月3日	9.1	7.3	1.0	<1	10.0	2.0	0.33	0.005	1.9
寺内ダム	湖沼AⅡ型	2月21日	8.5	7.6	1.1	2	11.4	79	0.93	0.020	11.3
筑後大堰	—	2月3日	10.0	7.2	1.2	2	10.0	240	1.07	0.049	4.1

### ⑤観測地点位置図

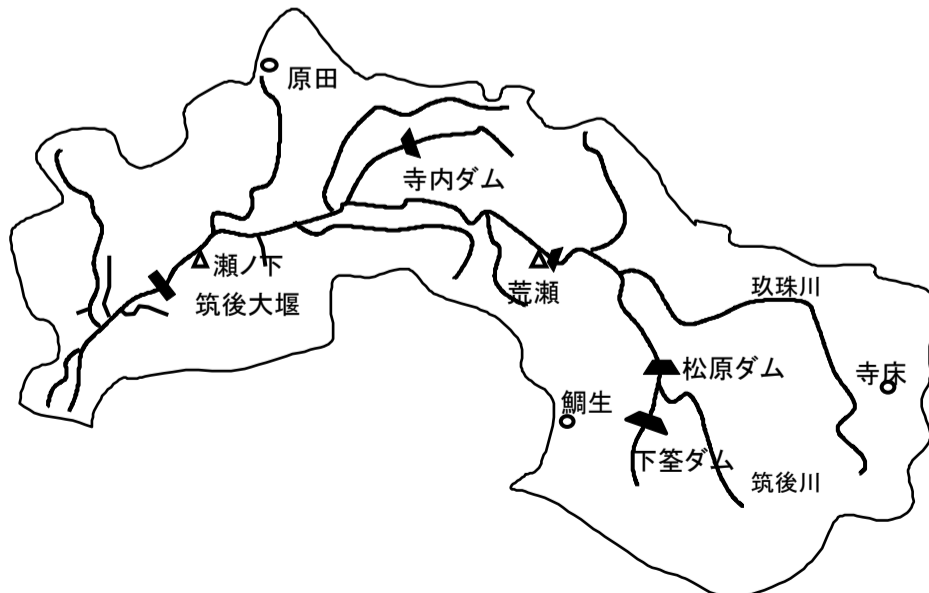

## 矢部川の平成29年2月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
91.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 工藤 勝次(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	6.32	11日	7.41	21日	19.11
2日	6.16	12日	6.82	22日	16.52
3日	6.02	13日	6.59	23日	29.76
4日	6.02	14日	6.48	24日	23.30
5日	13.61	15日	5.98	25日	19.73
6日	10.57	16日	5.74	26日	17.58
7日	7.97	17日	15.87	27日	15.95
8日	7.18	18日	12.41	28日	14.96
9日	9.44	19日	9.25	29日	/
10日	8.14	20日	18.18	30日	/
				31日	/
				月平均	11.9

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	2月3日	8.5	7.5	0.5	2	11.0	490

### ④観測地点位置図

