

筑後川の平成29年10月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
405.0	489.0	279.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	83.08	43.17	11日	87.18	56.05	21日	198.34	159.40
2日	147.61	56.33	12日	81.23	51.32	22日	356.95	403.92
3日	165.03	87.26	13日	73.41	44.94	23日	324.35	260.65
4日	105.71	57.96	14日	66.47	42.76	24日	203.73	162.84
5日	87.08	49.60	15日	178.08	129.74	25日	161.15	132.06
6日	248.55	134.35	16日	388.83	280.48	26日	147.01	114.17
7日	196.05	111.43	17日	454.42	351.72	27日	145.61	105.46
8日	137.12	74.81	18日	256.18	186.09	28日	159.34	107.66
9日	109.67	64.51	19日	249.76	192.20	29日	263.63	162.10
10日	94.12	58.76	20日	227.59	181.84	30日	178.13	122.09
						31日	148.21	98.12
						月平均	184.6	131.7


③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(ml/l)	SS(ml/l)	DO(ml/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	—	—	—	—	—	—	—
瀬ノ下	河川A類型	10月11日	23.5	7.4	0.6	9	8.2	—

④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(ml/l)	SS(ml/l)	DO(ml/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(ml/l)	総リン(ml/l)	クロロフィルa(μ I/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	10月11日	21.3	8.5	1.9	3.0	11.0	490.0	0.29	0.018	16.0
下笠ダム	—	10月11日	20.5	7.7	1.9	1.0	9.4	79.0	0.34	0.010	8.7
寺内ダム	湖沼AⅡ型	10月10日	22.5	7.3	2.0	5	9.2	700	0.80	0.033	10.1
筑後大堰	—	10月11日	23.1	7.3	1.9	9	8.2	4,900	1.29	0.084	7.0

⑤観測地点位置図

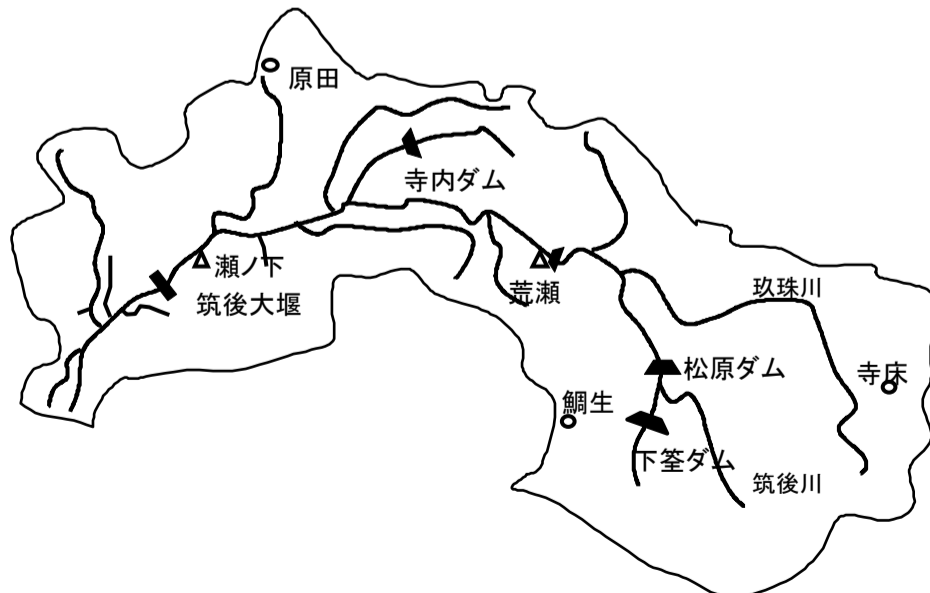

矢部川の平成29年10月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒 木
294.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

船 小 屋					
1日	6.70	11日	15.31	21日	36.10
2日	34.47	12日	14.25	22日	35.69
3日	61.08	13日	14.85	23日	34.75
4日	26.99	14日	14.95	24日	30.72
5日	19.81	15日	35.40	25日	28.16
6日	27.52	16日	61.23	26日	26.45
7日	27.74	17日	88.46	27日	20.16
8日	22.46	18日	53.46	28日	22.07
9日	18.89	19日	45.69	29日	37.77
10日	16.85	20日	40.29	30日	32.97
				31日	27.23
				月平均	31.6

③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mL/l)	SS (mL/l)	DO (mL/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	10月11日	21.7	7.5	0.5	2	9.6	200

④観測地点位置図

