

## 筑後川の平成30年4月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
290.0	132.0	161.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 牧之内 洋一(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	59.59	52.64	11日	46.49	43.35	21日	58.47	55.82
2日	56.92	49.60	12日	45.58	43.39	22日	57.17	56.21
3日	55.45	51.29	13日	43.76	42.71	23日	57.01	57.39
4日	54.77	50.44	14日	88.46	55.10	24日	158.67	91.98
5日	54.65	50.49	15日	143.46	105.04	25日	225.73	166.48
6日	72.45	51.19	16日	97.22	68.55	26日	134.43	107.40
7日	63.84	52.72	17日	62.84	56.44	27日	115.50	94.50
8日	54.37	48.55	18日	66.36	60.31	28日	105.01	88.23
9日	50.45	46.55	19日	64.38	58.99	29日	96.76	81.43
10日	47.94	44.83	20日	59.91	57.45	30日	88.82	77.30
						月平均	79.5	65.5


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(mL/l)	SS(mL/l)	DO(mL/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	—	—	—	—	—	—	—
瀬ノ下	河川A類型	4月23日	21.2	7.9	1.9	8	11	—

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(mL/l)	SS(mL/l)	DO(mL/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mL/l)	総リン(mL/l)	クロロフィルa(μL/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	4月23日	18.6	8.4	1.9	5.0	14.0	330.0	0.30	0.034	28.0
下笠ダム	—	4月23日	18.6	9.1	1.6	2.0	11.0	11.0	0.23	0.014	9.3
寺内ダム	湖沼AⅡ型	4月19日	14.3	7.3	1.5	2	10.0	490	0.98	0.014	1.7
筑後大堰	—	4月27日	15.9	7.4	3.3	14	9.7	9,400	1.26	0.086	3.6

### ⑤観測地点位置図

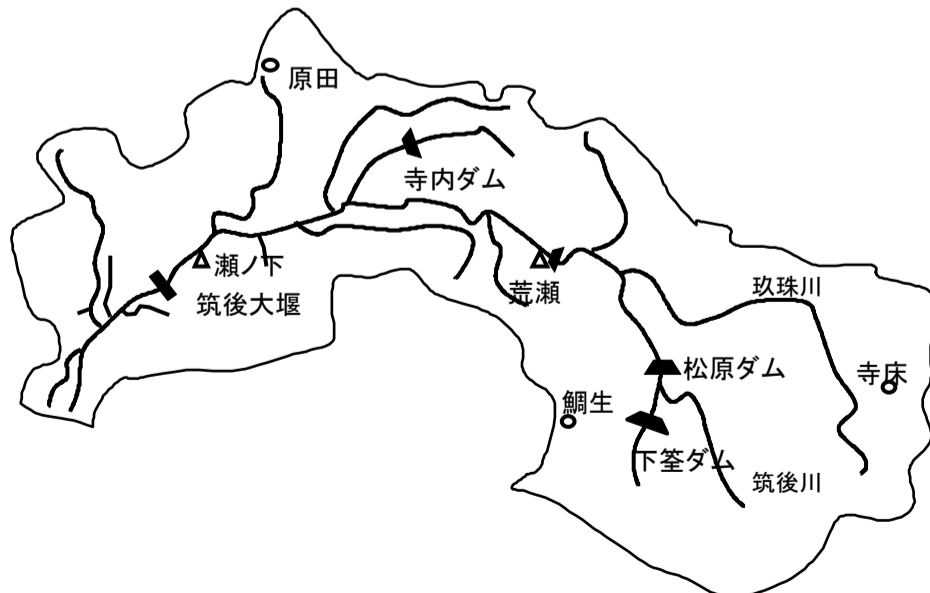

## 矢部川の平成30年4月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木	
	128.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 牧之内 洋一(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋						
1日	7.35	11日	6.37	21日	6.29	
2日	6.08	12日	6.42	22日	6.09	
3日	5.94	13日	6.24	23日	5.74	
4日	6.89	14日	12.54	24日	31.89	
5日	7.44	15日	25.19	25日	37.99	
6日	8.90	16日	9.90	26日	19.40	
7日	6.60	17日	7.58	27日	14.24	
8日	5.29	18日	6.90	28日	11.56	
9日	4.88	19日	5.90	29日	10.20	
10日	5.59	20日	6.37	30日	9.30	
					月平均	10.4

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mL/l)	SS (mL/l)	DO (mL/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	4月23日	19.7	7.6	0.6	3	9.3	—

### ④観測地点位置図

