

## 筑後川の平成30年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
101.0	116.0	126.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 牧之内 洋一(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	54.78	39.14	11日	43.17	36.85	21日	41.19	32.56
2日	54.33	41.11	12日	43.68	36.04	22日	40.06	33.98
3日	52.42	38.82	13日	59.88	39.41	23日	41.09	36.69
4日	46.60	36.62	14日	63.77	36.61	24日	61.25	38.12
5日	43.38	36.04	15日	65.02	39.29	25日	45.00	30.48
6日	41.19	37.99	16日	61.66	40.44	26日	38.83	30.02
7日	42.74	40.50	17日	56.84	39.73	27日	37.82	32.58
8日	43.43	39.60	18日	45.18	32.73	28日	38.73	31.27
9日	44.09	37.06	19日	42.23	33.45	29日	38.89	30.51
10日	42.61	34.76	20日	41.98	31.76	30日	59.90	29.54
						31日	81.86	33.52
						月平均	48.8	35.7


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(ml/l)	SS(ml/l)	DO(ml/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	8月3日	25.8	7.7	0.6	3	8.4	—
瀬ノ下	河川A類型	8月3日	30	7.6	1.7	8	8.8	1,300

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(ml/l)	SS(ml/l)	DO(ml/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(ml/l)	総リン(ml/l)	クロロフィルa(μl/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ型	8月3日	28.7	8.6	2.0	3.0	11.0	70.0	0.21	0.021	12.0
下笠ダム	—	8月3日	25.0	7.5	1.1	1.0	9.0	330.0	0.27	0.011	6.4
寺内ダム	湖沼AⅡ型	8月14日	26.9	7.4	2.6	15	9.1	170	0.94	0.046	11.2
筑後大堰	—	8月3日	28.5	7.4	4.3	4	8.6	1,700	1.74	0.160	35.2

### ⑤観測地点位置図

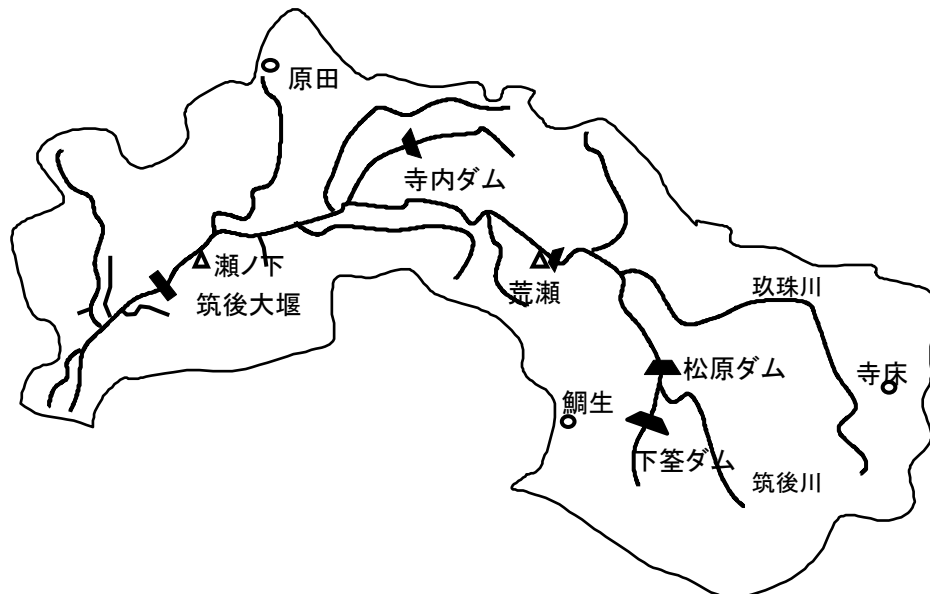

## 矢部川の平成30年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木	
	43.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TFL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 牧之内 洋一(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	6.97	11日	4.34	21日	3.78
2日	5.96	12日	4.11	22日	3.73
3日	5.94	13日	3.84	23日	3.84
4日	5.36	14日	4.27	24日	5.02
5日	4.78	15日	5.05	25日	3.99
6日	4.68	16日	5.17	26日	3.47
7日	4.50	17日	4.58	27日	3.15
8日	4.70	18日	3.97	28日	3.15
9日	4.70	19日	3.84	29日	3.15
10日	4.51	20日	3.84	30日	3.16
				31日	6.38
				月平均	4.4

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mL/l)	SS (mL/l)	DO (mL/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	8月3日	28.0	7.4	0.7	4	8.2	4,900

### ④観測地点位置図

