

## 筑後川の令和5年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量（単位:mm）

鯛生	寺床	原田
838.0	507.0	812.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 伊藤 嘉徳(内線428)  
 河川水質:河川環境課長 山下 浩史(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 宮内 信 (内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	2908.51	1990.42	11日	1404.12	560.07	21日	159.39	93.21
2日	909.24	615.87	12日	782.03	328.42	22日	151.25	88.53
3日	2696.63	1715.43	13日	479.48	238.37	23日	142.08	74.00
4日	960.75	517.22	14日	354.76	188.48	24日	125.84	80.88
5日	562.50	320.97	15日	299.22	152.82	25日	156.03	96.90
6日	382.30	241.22	16日	243.73	132.90	26日	155.81	88.50
7日	581.80	350.48	17日	211.45	115.20	27日	146.78	69.11
8日	653.53	341.22	18日	192.79	110.73	28日	123.26	58.87
9日	1651.72	1043.10	19日	225.05	119.08	29日	102.41	51.76
10日	4491.66	2140.45	20日	195.77	113.67	30日	93.37	54.46
						31日	99.74	51.41
						月平均	698.2	391.7


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌数(CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
荒瀬	河川A類型	-	-	-	-	-	-	-
瀬ノ下	河川A類型	7月26日	28.9	7.8	0.9	6	7.9	-

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌数(CFU/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	7月26日	24.1	8.4	1.9	3	12	16	0.25	0.021	9.9
下笠ダム	—	7月26日	24.9	9.0	1.7	4	10.0	2	0.18	0.013	49.0
寺内ダム	湖沼AⅡ型	7月28日	20.7	8.3	1.6	2	10.6	2	0.52	0.016	1.2
筑後大堰	—	7月26日	27.2	7.2	2.8	7	8.1	56	1.07	0.090	9.3

### ⑤観測地点位置図

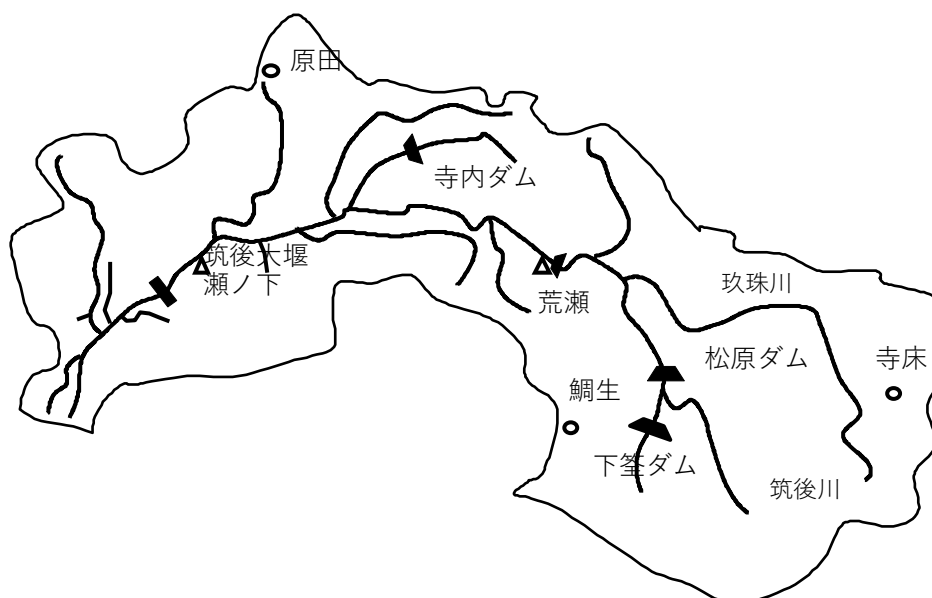

## 矢部川の令和5年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
660.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 伊藤 嘉徳(内線428)  
 河川水質 :河川環境課長 山下 浩史(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	545.84	11日	231.56	21日	23.68
2日	143.16	12日	178.78	22日	18.65
3日	665.02	13日	107.19	23日	15.31
4日	172.55	14日	68.55	24日	13.37
5日	90.10	15日	55.43	25日	14.45
6日	56.81	16日	44.85	26日	10.93
7日	77.71	17日	33.90	27日	14.29
8日	85.22	18日	28.44	28日	12.24
9日	345.84	19日	44.84	29日	8.84
10日	703.86	20日	38.82	30日	7.65
				31日	7.22
				月平均	124.7

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
船小屋	河川A類型	7月26日	25.6	7.6	0.6	3	9.1	-

### ④観測地点位置図

