

## 筑後川の令和5年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量（単位:mm）

鯛生	寺床	原田
249.0	482.0	208.0

### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 伊藤 嘉徳(内線428)  
 河川水質:河川環境課長 山下 浩史(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 宮内 信 (内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	89.29	47.74	11日	120.32	65.58	21日	81.25	36.97
2日	80.29	44.43	12日	85.55	56.92	22日	80.23	33.56
3日	85.41	40.96	13日	79.99	45.85	23日	66.25	37.30
4日	77.65	40.18	14日	72.51	40.56	24日	66.27	36.48
5日	70.24	37.67	15日	67.26	36.82	25日	102.49	52.56
6日	68.00	36.13	16日	66.10	36.93	26日	101.60	40.81
7日	63.86	41.83	17日	106.91	70.74	27日	78.01	44.35
8日	73.61	47.44	18日	149.74	63.48	28日	97.13	41.31
9日	176.50	139.37	19日	90.47	48.51	29日	74.09	44.58
10日	336.23	180.79	20日	72.86	37.00	30日	110.16	34.71
						31日	113.70	41.46
						月平均	96.9	51.7


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌数(CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
荒瀬	河川A類型	8月23日	26.9	8	0.7	6	9	—
瀬ノ下	河川A類型	8月23日	29.5	8.0	3.4	8	7.7	29

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌数(CFU/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ型	8月29日	26.2	8.4	2.0	<1	10	4	0.22	0.022	2.9
下笠ダム	—	8月29日	24.2	7.8	1.5	<1	8.2	1	0.28	0.010	4.1
寺内ダム	湖沼AⅡ型	8月14日	27.2	8.2	2.7	10	8.8	2	0.48	0.039	9.4
筑後大堰	—	8月23日	30.2	8.1	5.2	7	12.9	10	1.17	0.096	62.7

### ⑤観測地点位置図

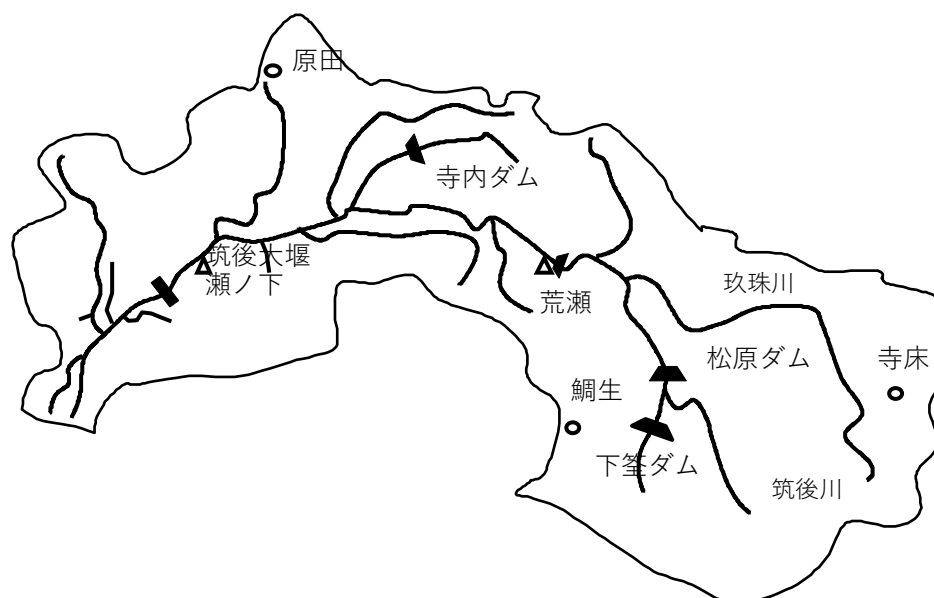

## 矢部川の令和5年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
182.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 伊藤 嘉徳(内線428)  
 河川水質 :河川環境課長 山下 浩史(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	7.29	11日	15.65	21日	8.45
2日	6.83	12日	8.36	22日	8.35
3日	6.09	13日	6.32	23日	7.09
4日	6.06	14日	7.18	24日	6.41
5日	6.84	15日	6.55	25日	6.49
6日	7.32	16日	6.45	26日	7.91
7日	6.19	17日	15.90	27日	6.77
8日	6.70	18日	19.77	28日	6.63
9日	13.13	19日	10.08	29日	5.53
10日	49.48	20日	7.86	30日	5.58
				31日	8.77
				月平均	9.6

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
船小屋	河川A類型	8月23日	27.5	7.6	<0.5	1	8.5	34

### ④観測地点位置図

