

筑後川の令和7年2月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量（単位:mm）

鯛 生	寺 床	原 田
78.0	48.0	13.0

お問い合わせ先
国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
雨量・流量:流域治水課長(内線428)
河川水質 :河川環境課長(内線371)
国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)
ダム水質 :広域水管理課長(内線341)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	瀬ノ下	荒 瀬		瀬ノ下	荒 瀬		瀬ノ下	荒 瀬
1日	56.97	33.47	11日	43.70	34.15	21日	42.78	34.15
2日	57.66	35.72	12日	45.41	33.59	22日	44.31	34.66
3日	44.64	34.41	13日	43.13	33.78	23日	42.91	34.49
4日	46.30	35.09	14日	43.79	34.49	24日	44.29	33.67
5日	44.56	34.21	15日	44.19	34.38	25日	41.70	33.56
6日	45.16	35.59	16日	47.47	32.84	26日	43.54	34.28
7日	46.00	34.79	17日	43.42	34.32	27日	43.69	34.49
8日	43.15	32.82	18日	43.66	34.40	28日	43.93	34.79
9日	42.78	33.59	19日	43.47	34.33	29日		
10日	43.35	34.11	20日	43.40	34.02	30日		
						31日		
月平均							45.0	34.2


③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (℃)	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
荒 瀬	河川A類型	2月20日	8.8	7.8	1.2	3	12	—
瀬ノ下	河川A類型	2月20日	8.5	8.0	1.5	5	12.0	1

④ダム水質

地点	類型	採水日	水温 (℃)	pH	COD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)	総窒素 (mg/l)	総リン (mg/l)	クロロフィルa (μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	300以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	2月20日	8.4	7.7	1.5	2	11	3	0.33	0.026	15.0
下笠ダム	—	2月20日	8.7	7.1	1.2	<1	10.0	<1	0.27	0.006	2.1
寺内ダム	湖沼AⅡ型	2月17日	12.2	8.0	1.4	3	12.2	1	0.55	0.013	6.2
筑後大堰	—	2月20日	9.1	8.3	2.9	7	13.4	1	0.79	0.066	50.6

⑤観測地点位置図

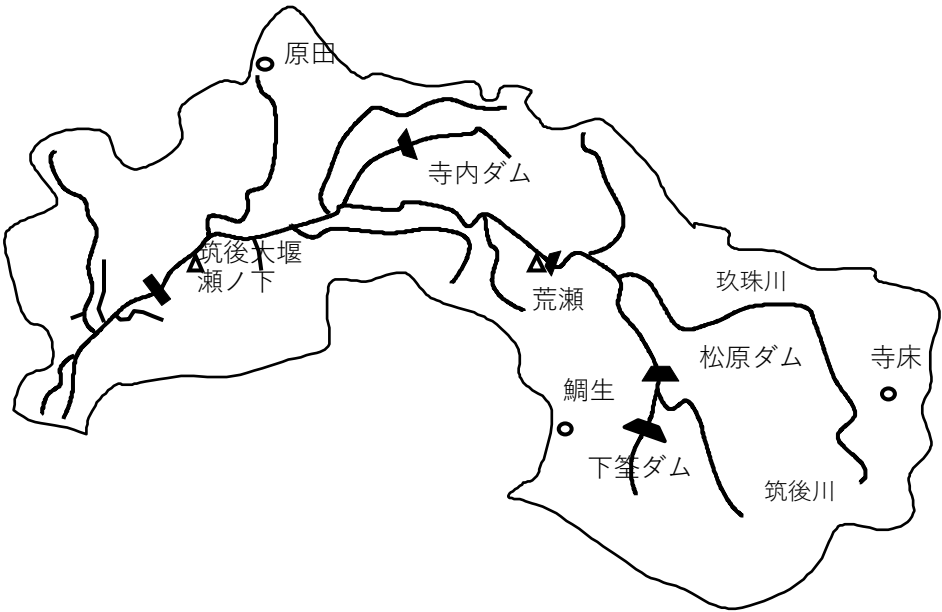

矢部川の令和7年2月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒 木
38.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:流域治水課長(内線428)
 河川水質:河川環境課長(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

船 小 屋					
1日	2.71	11日	2.46	21日	3.98
2日	4.14	12日	2.46	22日	4.22
3日	2.91	13日	2.28	23日	4.37
4日	2.56	14日	2.70	24日	4.23
5日	2.38	15日	2.70	25日	4.03
6日	2.43	16日	3.49	26日	2.63
7日	2.46	17日	3.25	27日	2.46
8日	2.46	18日	2.76	28日	2.46
9日	2.55	19日	3.66	29日	
10日	2.81	20日	3.06	30日	
				31日	
月平均					3.0

③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	300以下
船小屋	河川A類型	2月20日	8.4	7.3	0.8	1	11.0	4

④観測地点位置図

