


平成29年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う対応

平成29年10月13日
宮崎河川国道事務所

- 霧島山(新燃岳)で10月11日05時34分頃噴火が発生し、同日11時05分に噴火警戒レベルが2から3へ引き上げられた。
 - 霧島山周辺の降灰状況を把握するため、九州地方整備局がヘリによる上空からの調査(10月11日)及び地上からの現地調査(10月11日～12日)を実施。
 - 火口付近に火山灰の堆積が認められたものの、山麓に厚い火山灰の堆積は見られず、降灰の影響によって土石流発生の危険性が高まってはいないことが確認された。
 - 10月11日、国交省から高原町長にヘリ画像を提供し、噴火状況を報告。

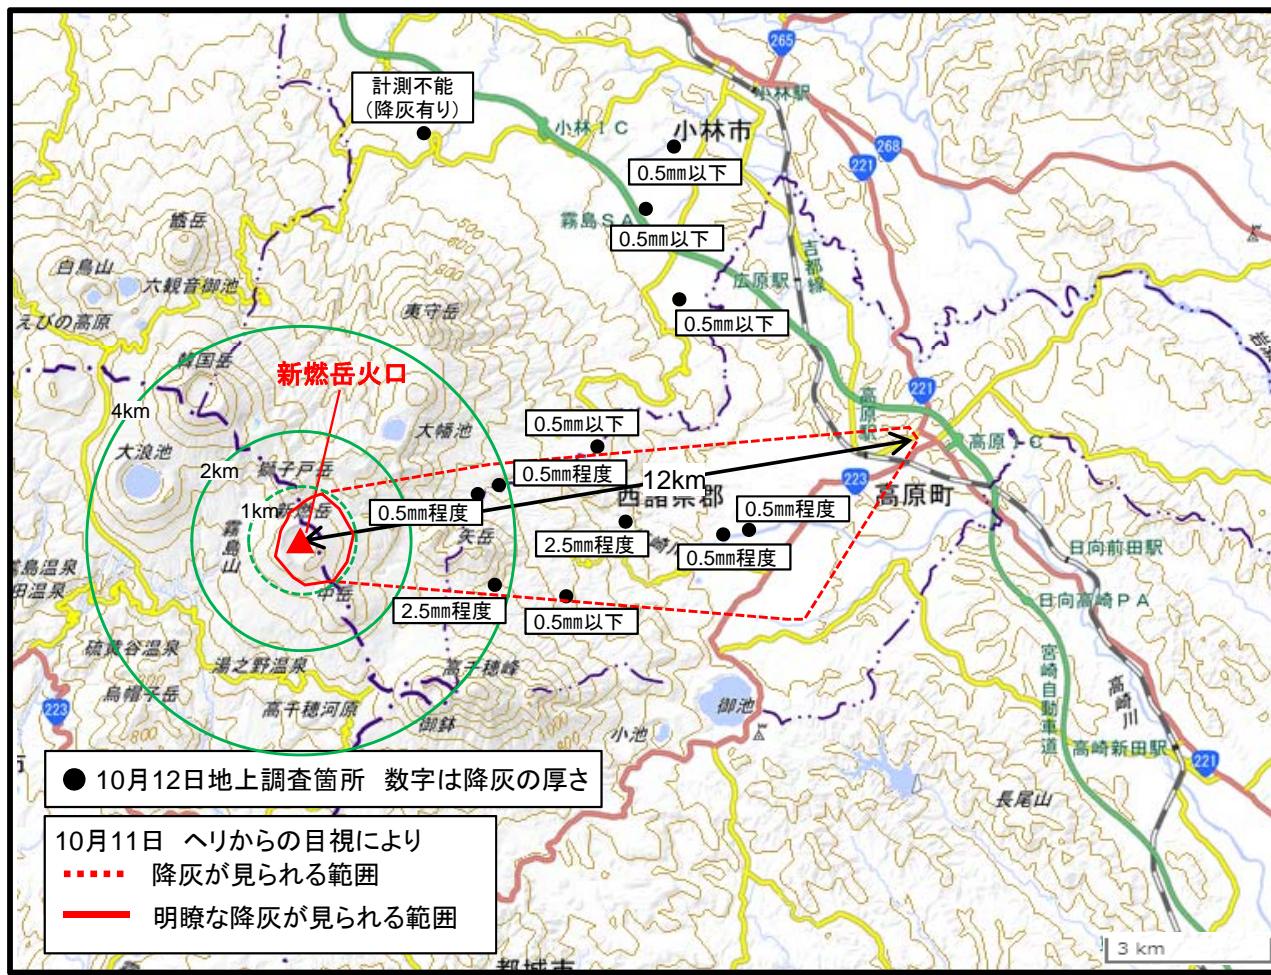

九州地方整備局へりからの降灰調査状況



地上からの現地調査状況