


監査廊入口 (地下1階)



電気室

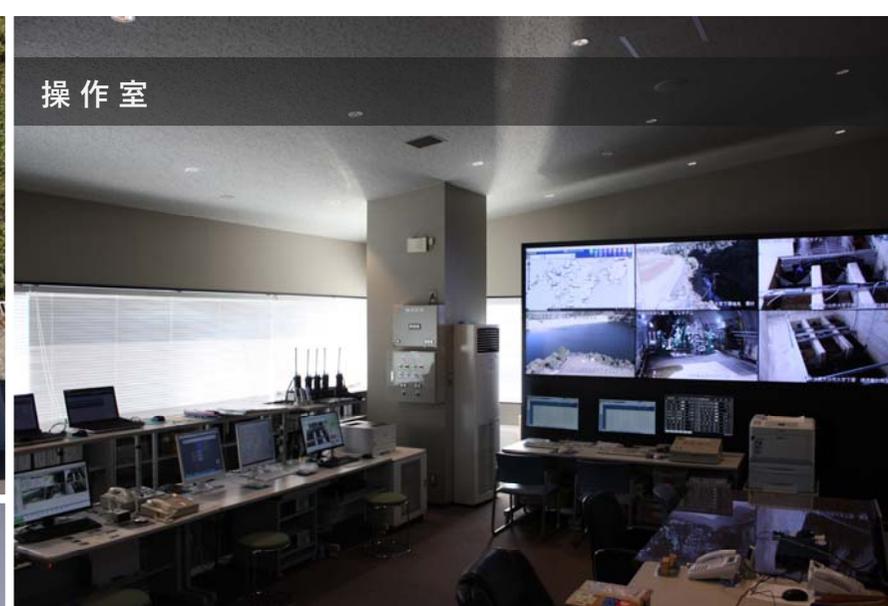

操作室



通信機器室



予備発電機室

施設DATA

DATA No.

202012



国土交通省

施設名 ななせダム管理庁舎

所在地 大分市大字下原1546-4

構造 鉄筋コンクリート造
(地上2階/地下1階)

完成年 平成29年3月

機器

操作室

放流設備制御装置、堤体観測装置、気象観測装置、水質自動観測装置
地震観測装置、CCTV監視制御装置、放流警報装置、放流警報表示装置
大型表示装置、自動電話交換装置、照明操作盤

通信機器室

テレメータ監視装置、放流警報制御監視装置、超短波無線電話装置
多重無線通信装置、遠方監視制御装置、直流電源装置、CVCF装置

電気室

受電盤、饋電盤、主変圧器盤、動力変圧器盤、照明変圧器盤、直流電源装置
排水ポンプ操作盤、保守切替盤

予備発電機室

自家発電装置、燃料小出槽、補機盤

施設概要

CARD-DATA

ななせダム管理庁舎内の操作室には、放流設備制御装置・堤体観測装置・気象観測装置などの操作機器、通信機器室には放流警報制御監視装置・テレメータ監視装置などの通信機器が多数配置されている。また、非常事態への備えとして予備発電施設を完備。1階にはダムの広報ホールがあり、地下1階には監査廊に続く通路が設けられている。

ランダム情報

構造は周辺との調和や圧迫感の無い形状配置を採用。カラーガルバリウム鋼板とコンクリート打ち放しの仕上げが特徴的。現在は試験湛水のため365日24時間、職員が常駐。