


pH


■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

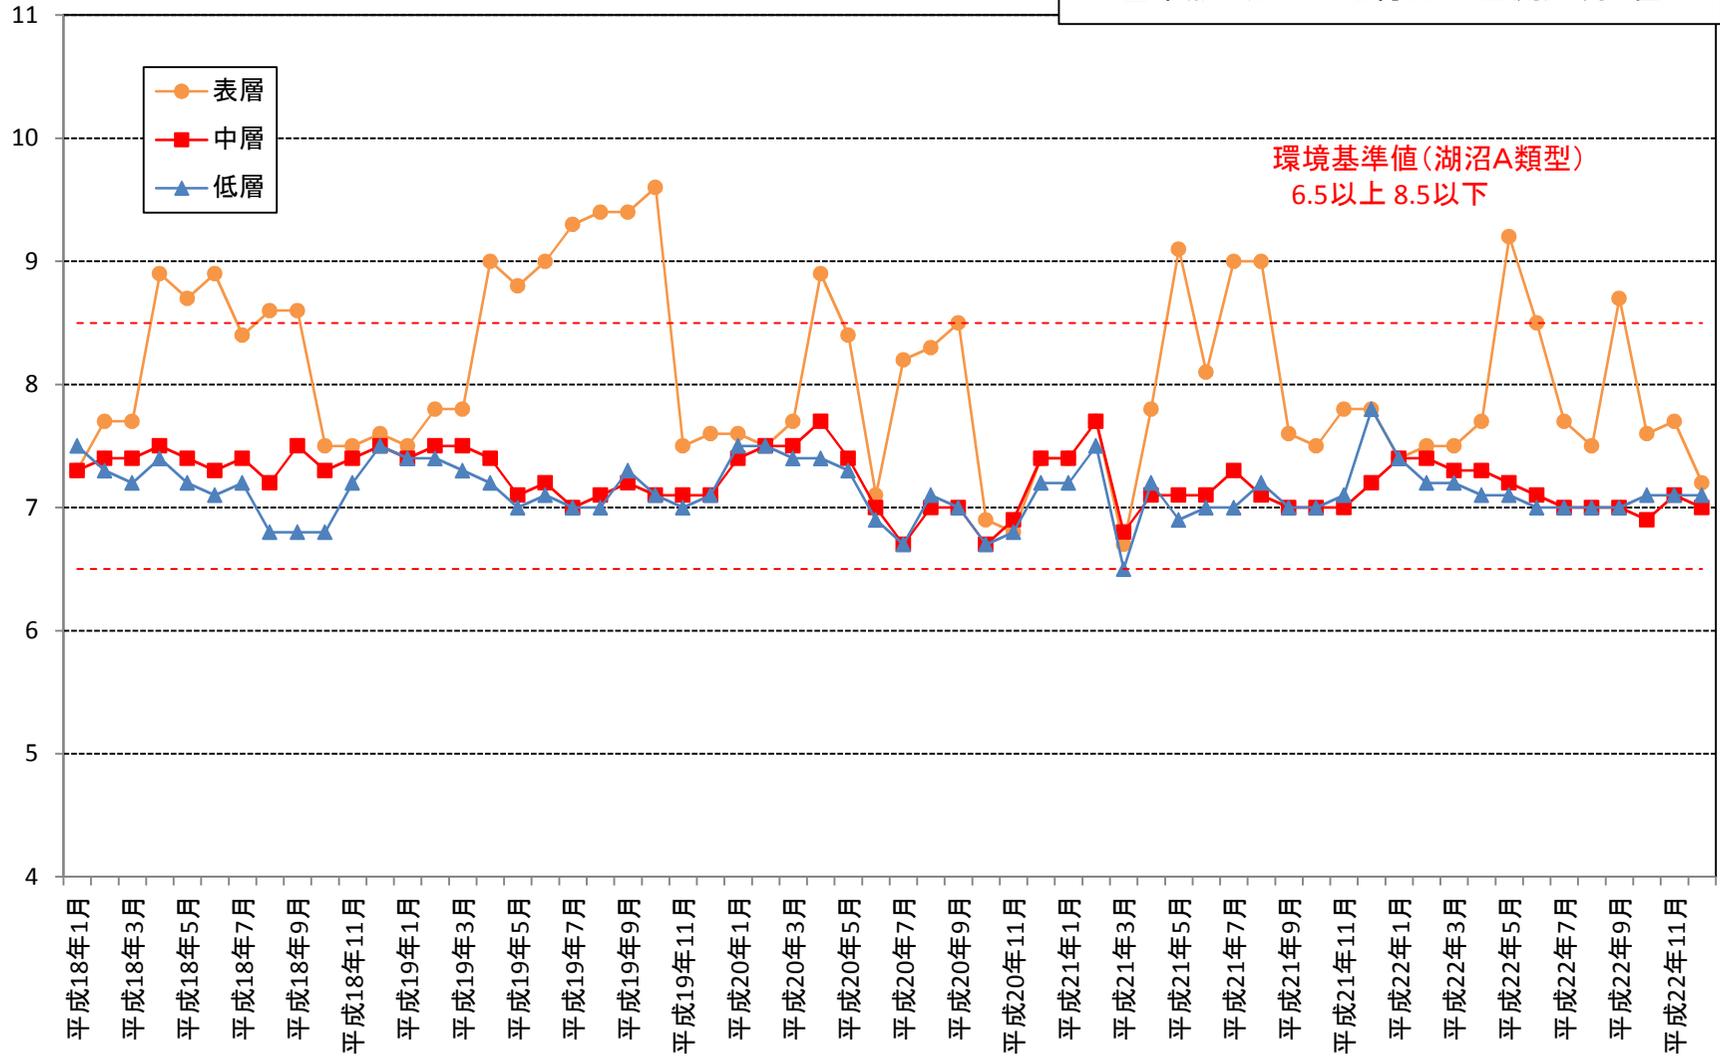

BOD


■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

(mg/l)

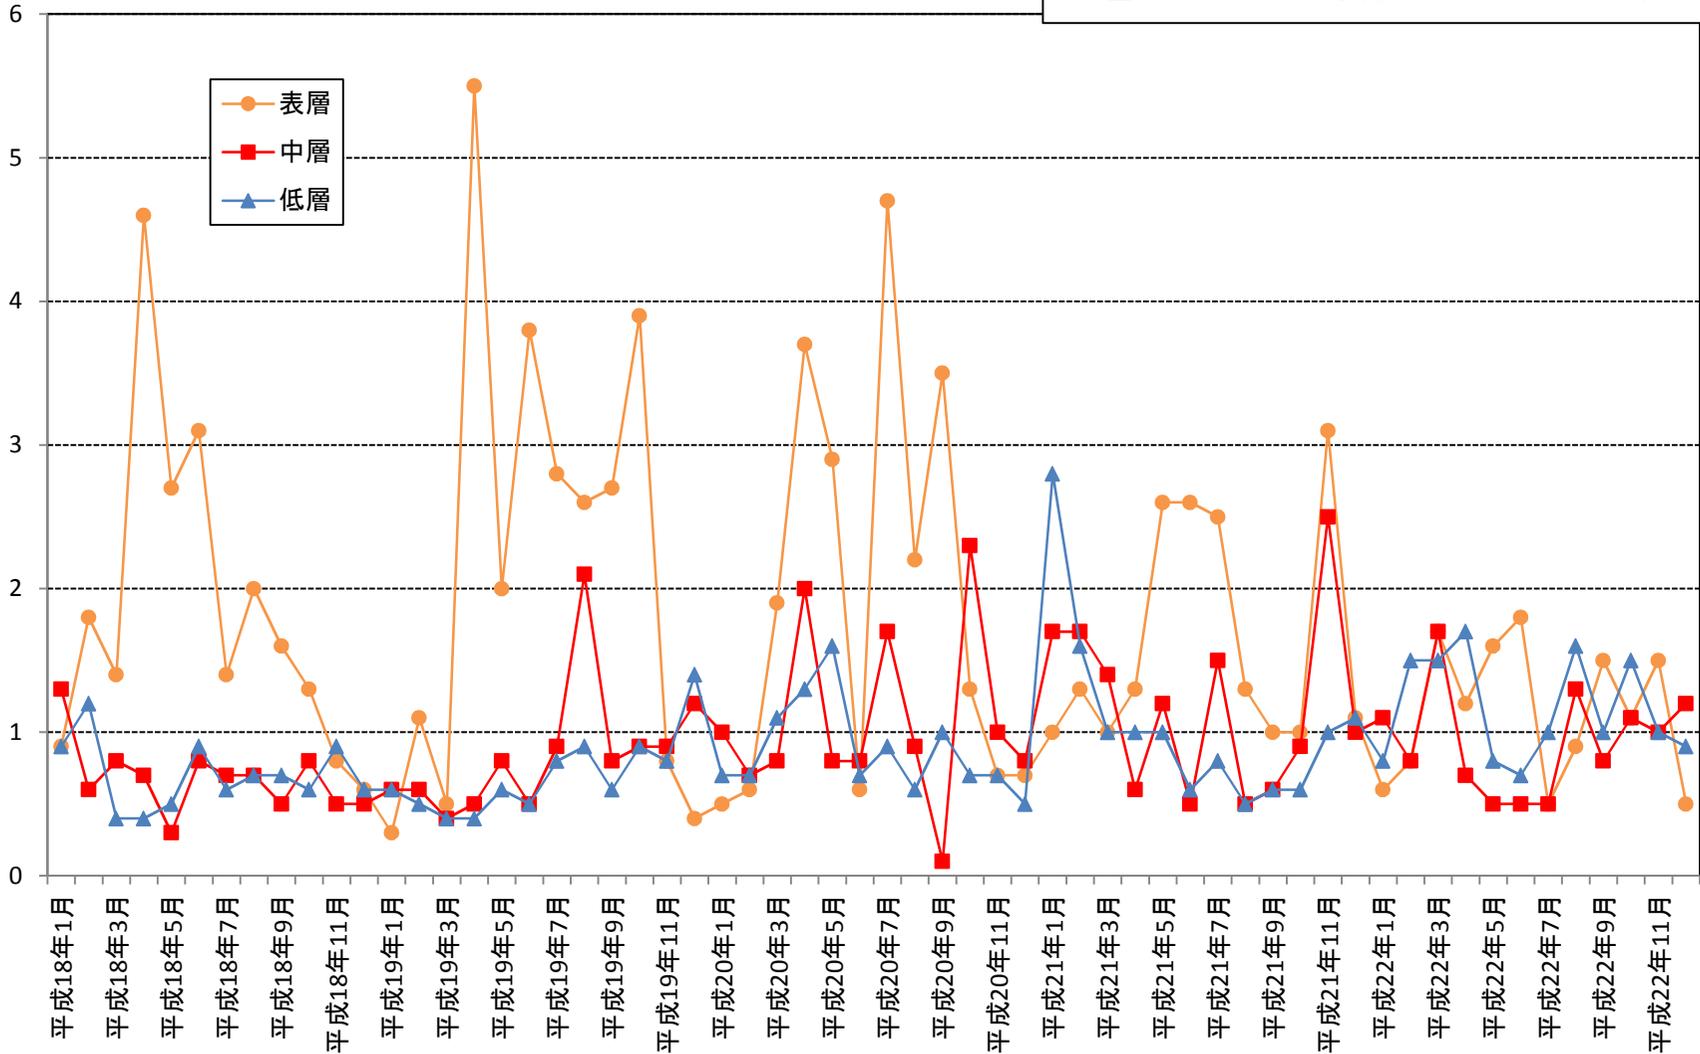


COD

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

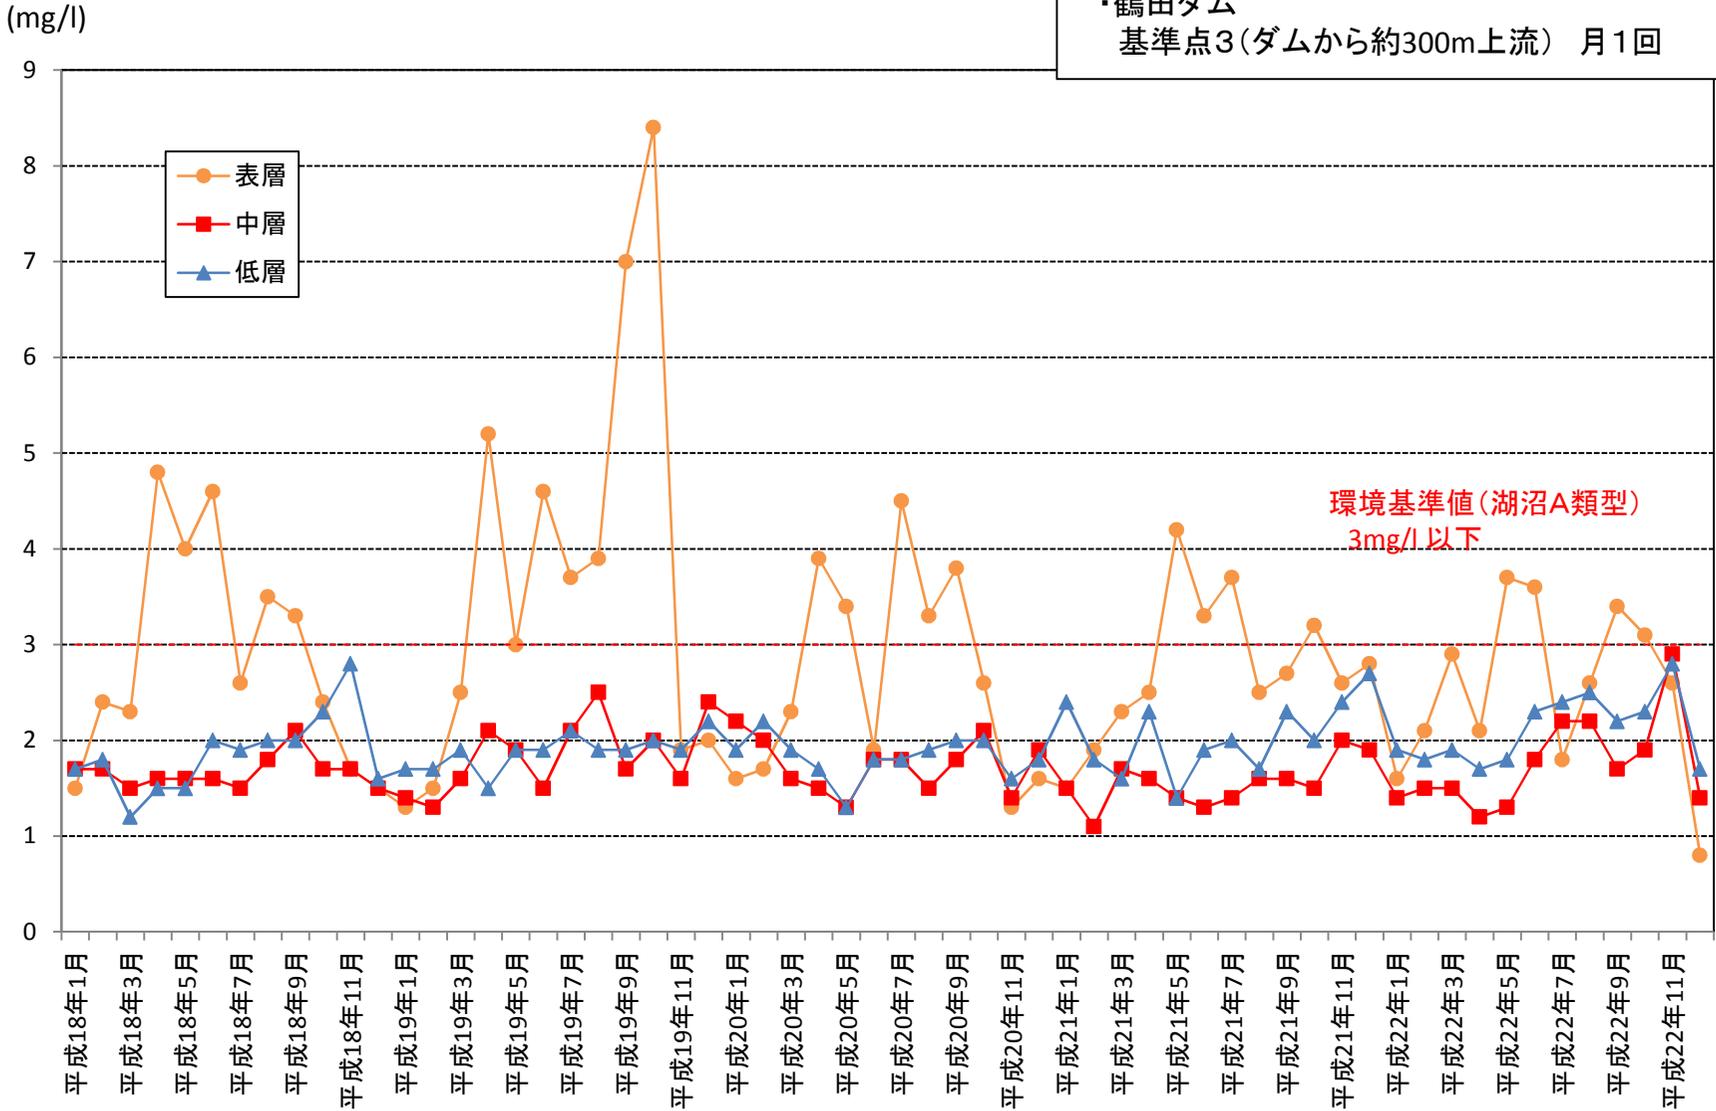


SS

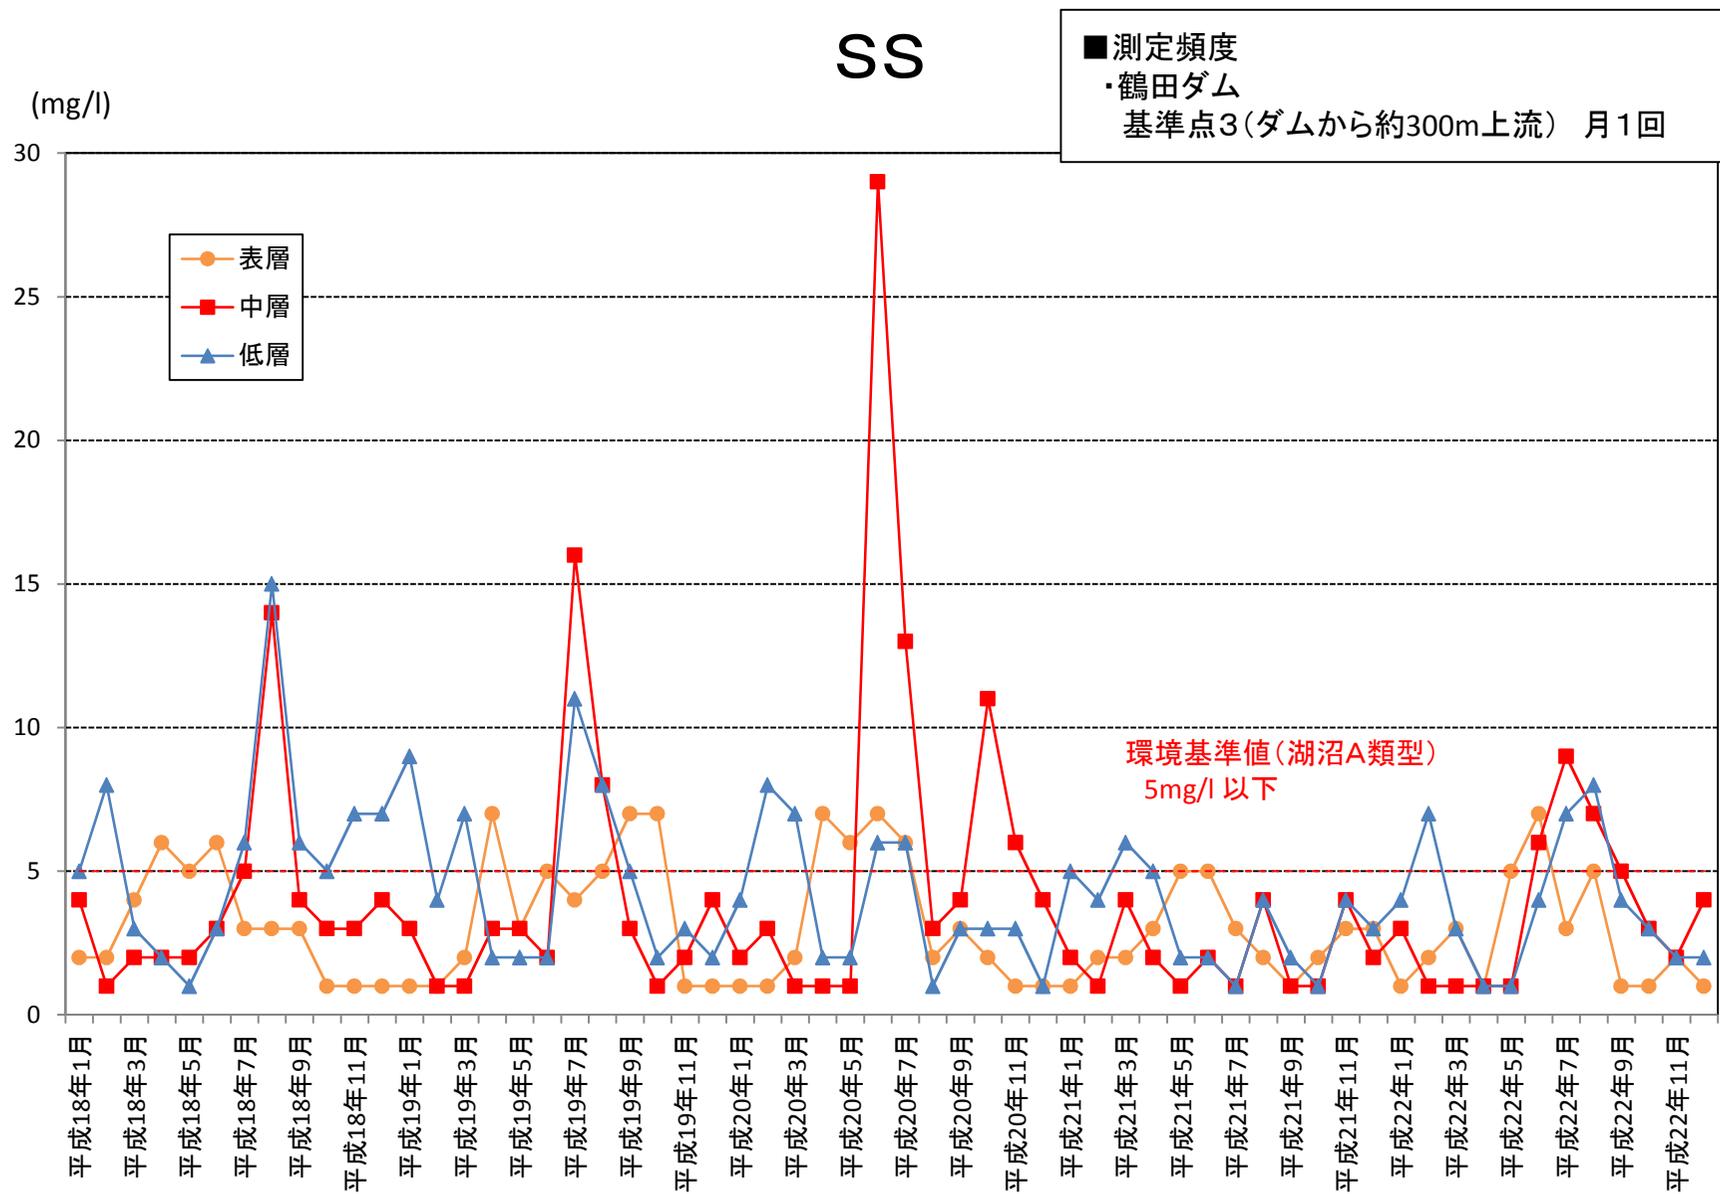

※注) 測定値で<1 (1未満)については、1としてグラフ表示している。

DO

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

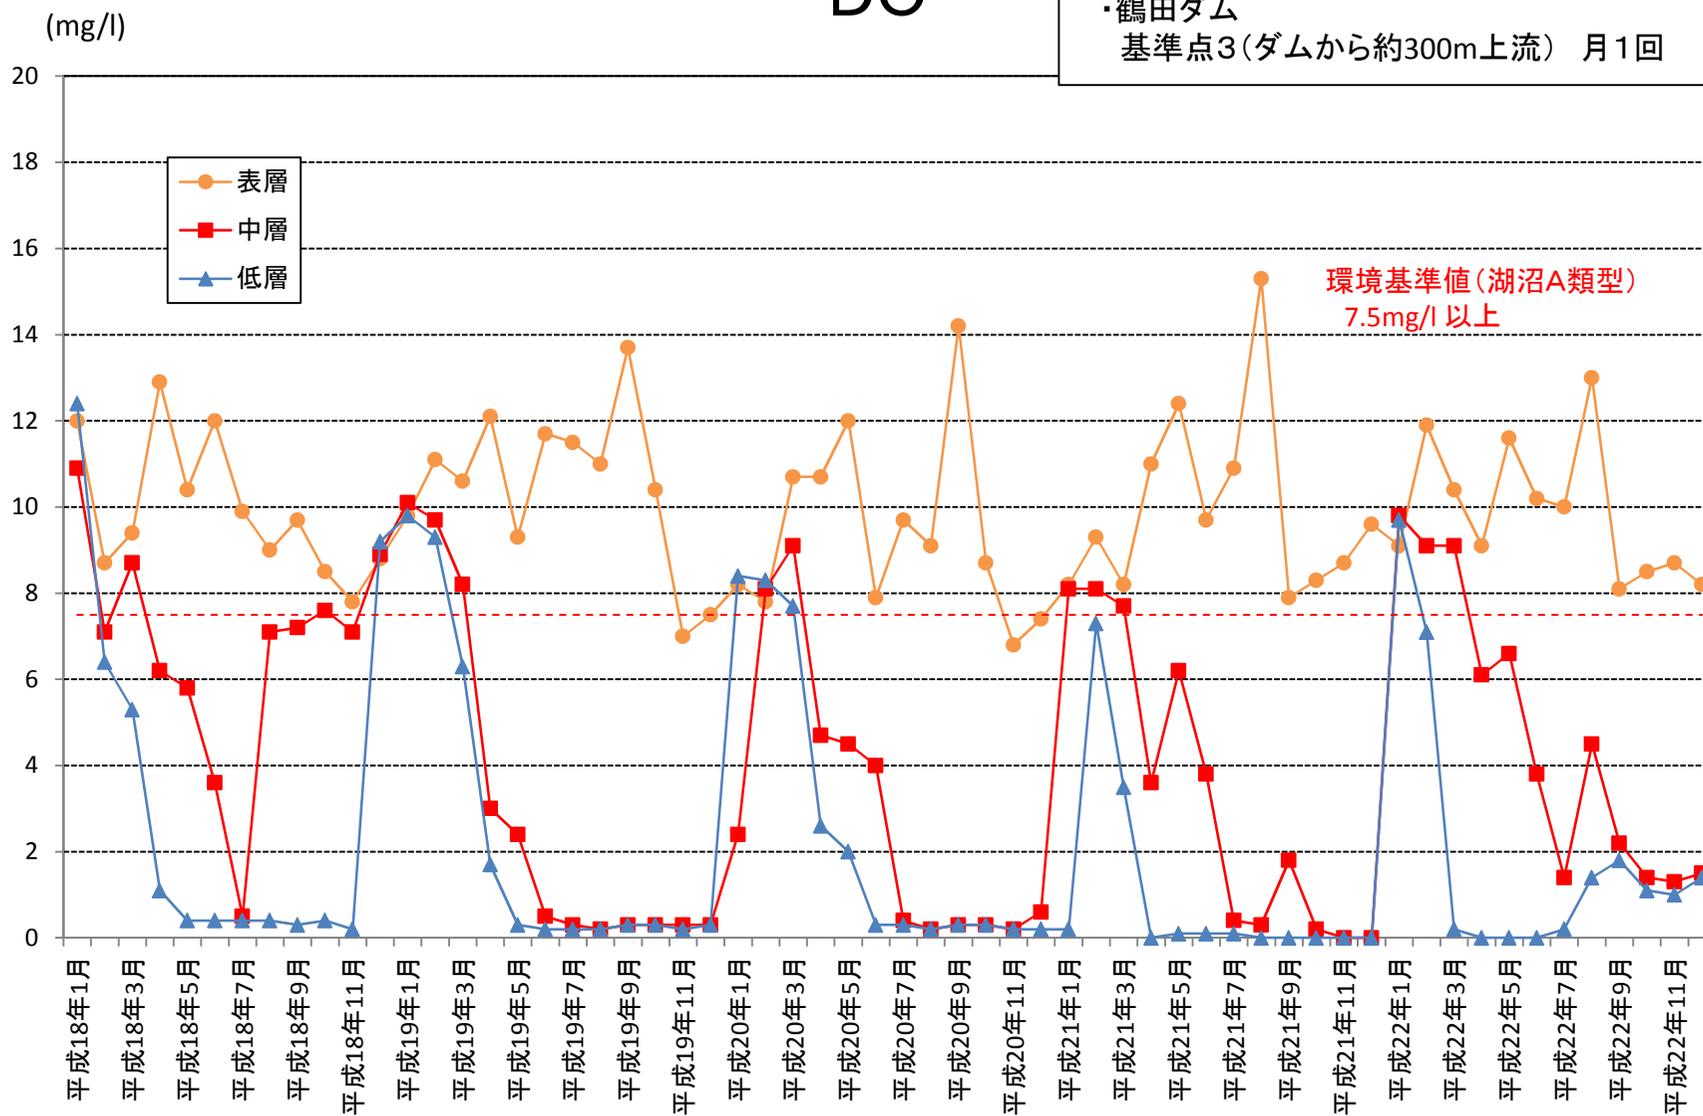


大腸菌群数

■ 測定頻度

・ 鶴田ダム

基準点3(ダムから約300m上流) 月1回


(MPN/100ml)

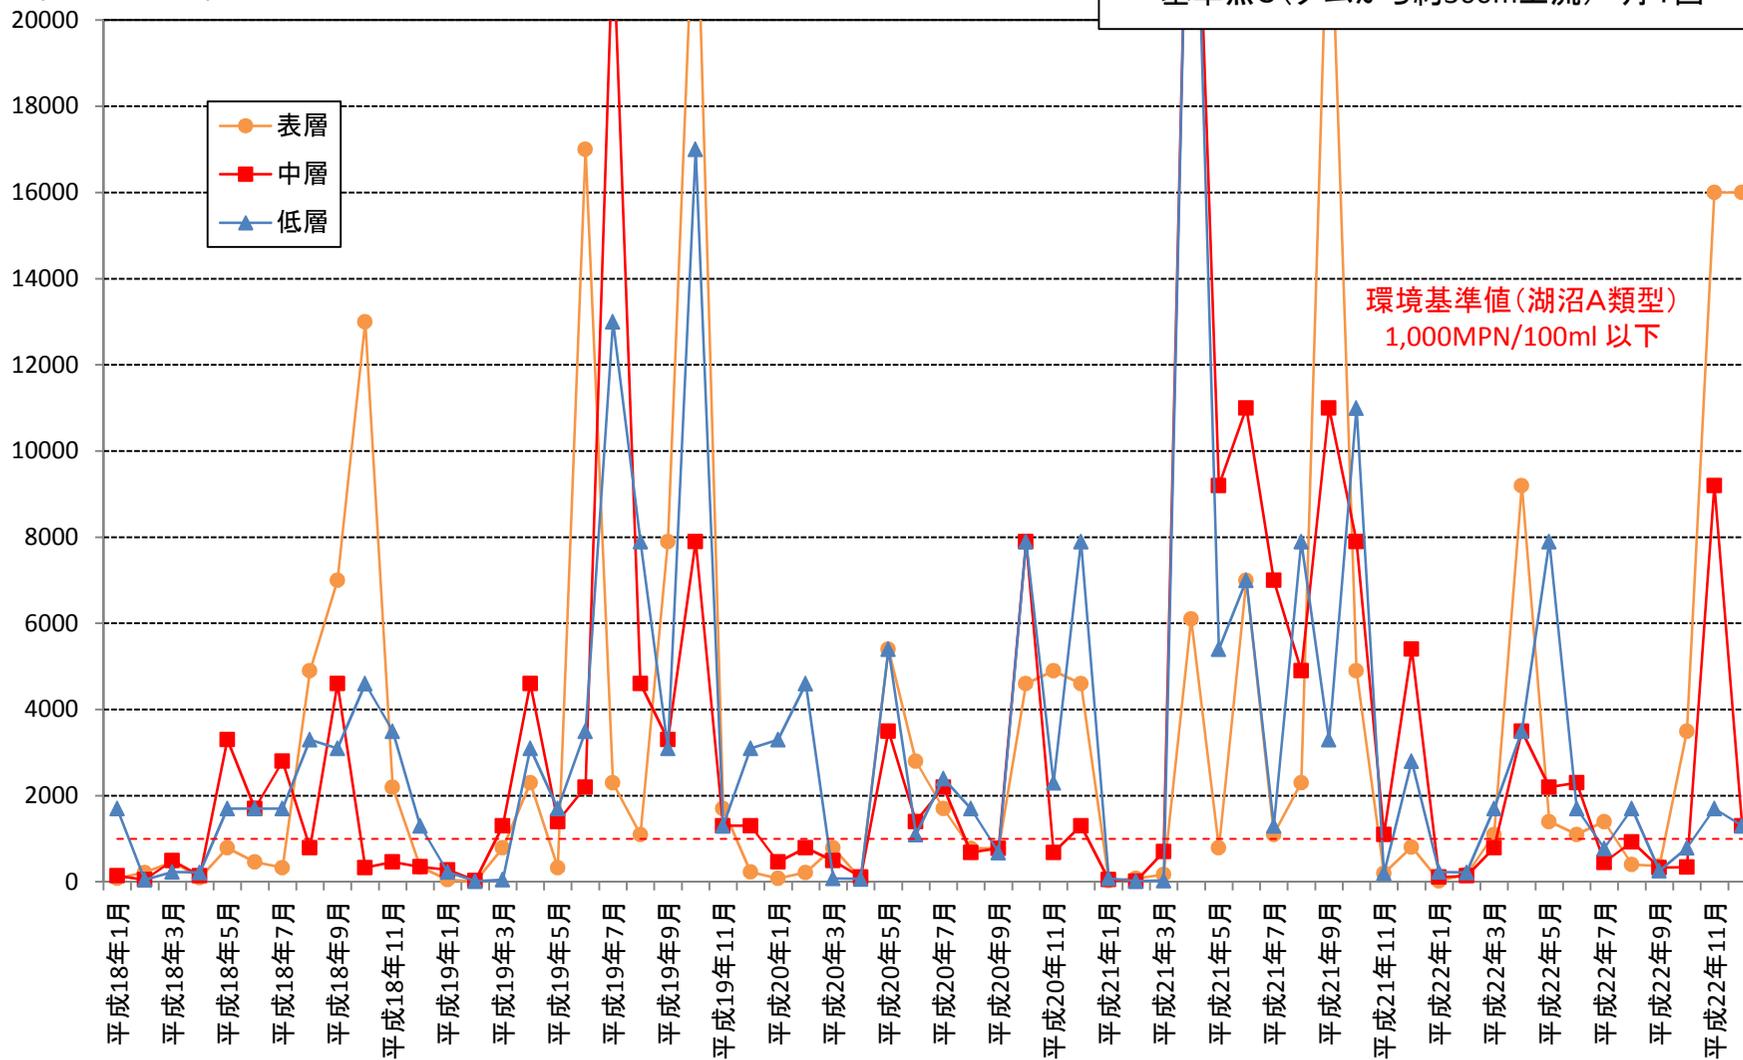

T-N(総窒素)


■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

(mg/l)

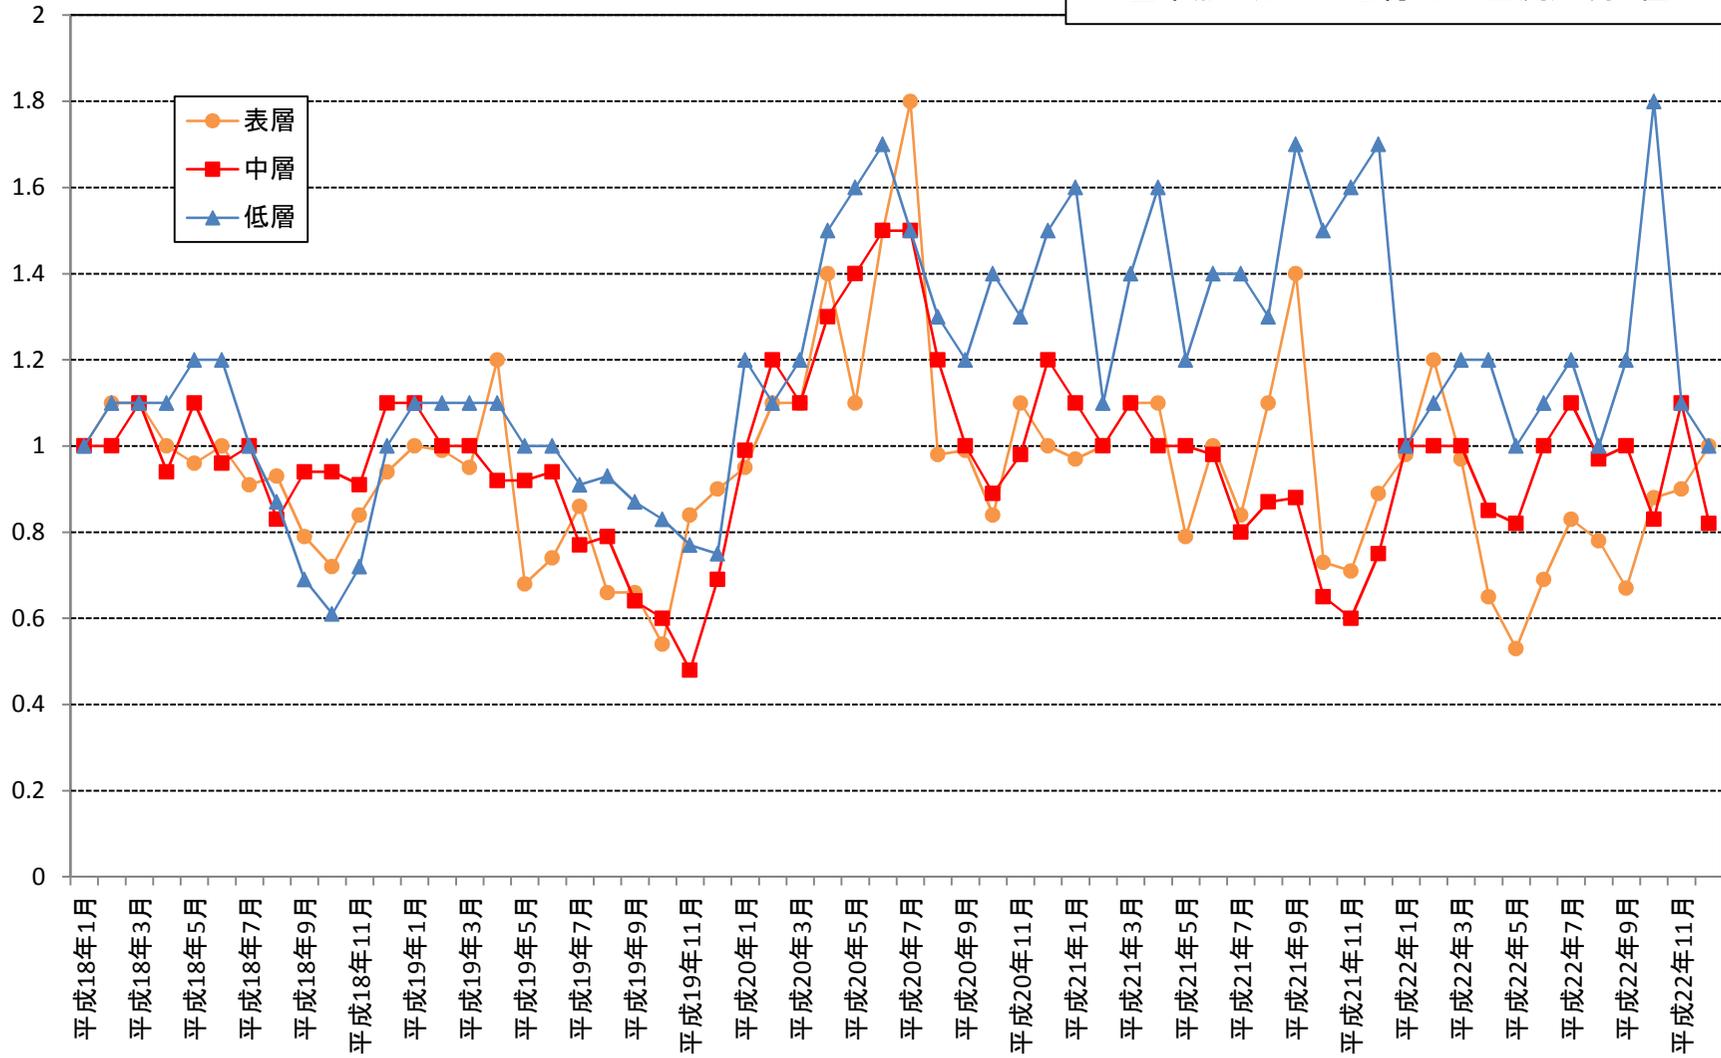


T-P(総リン)

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

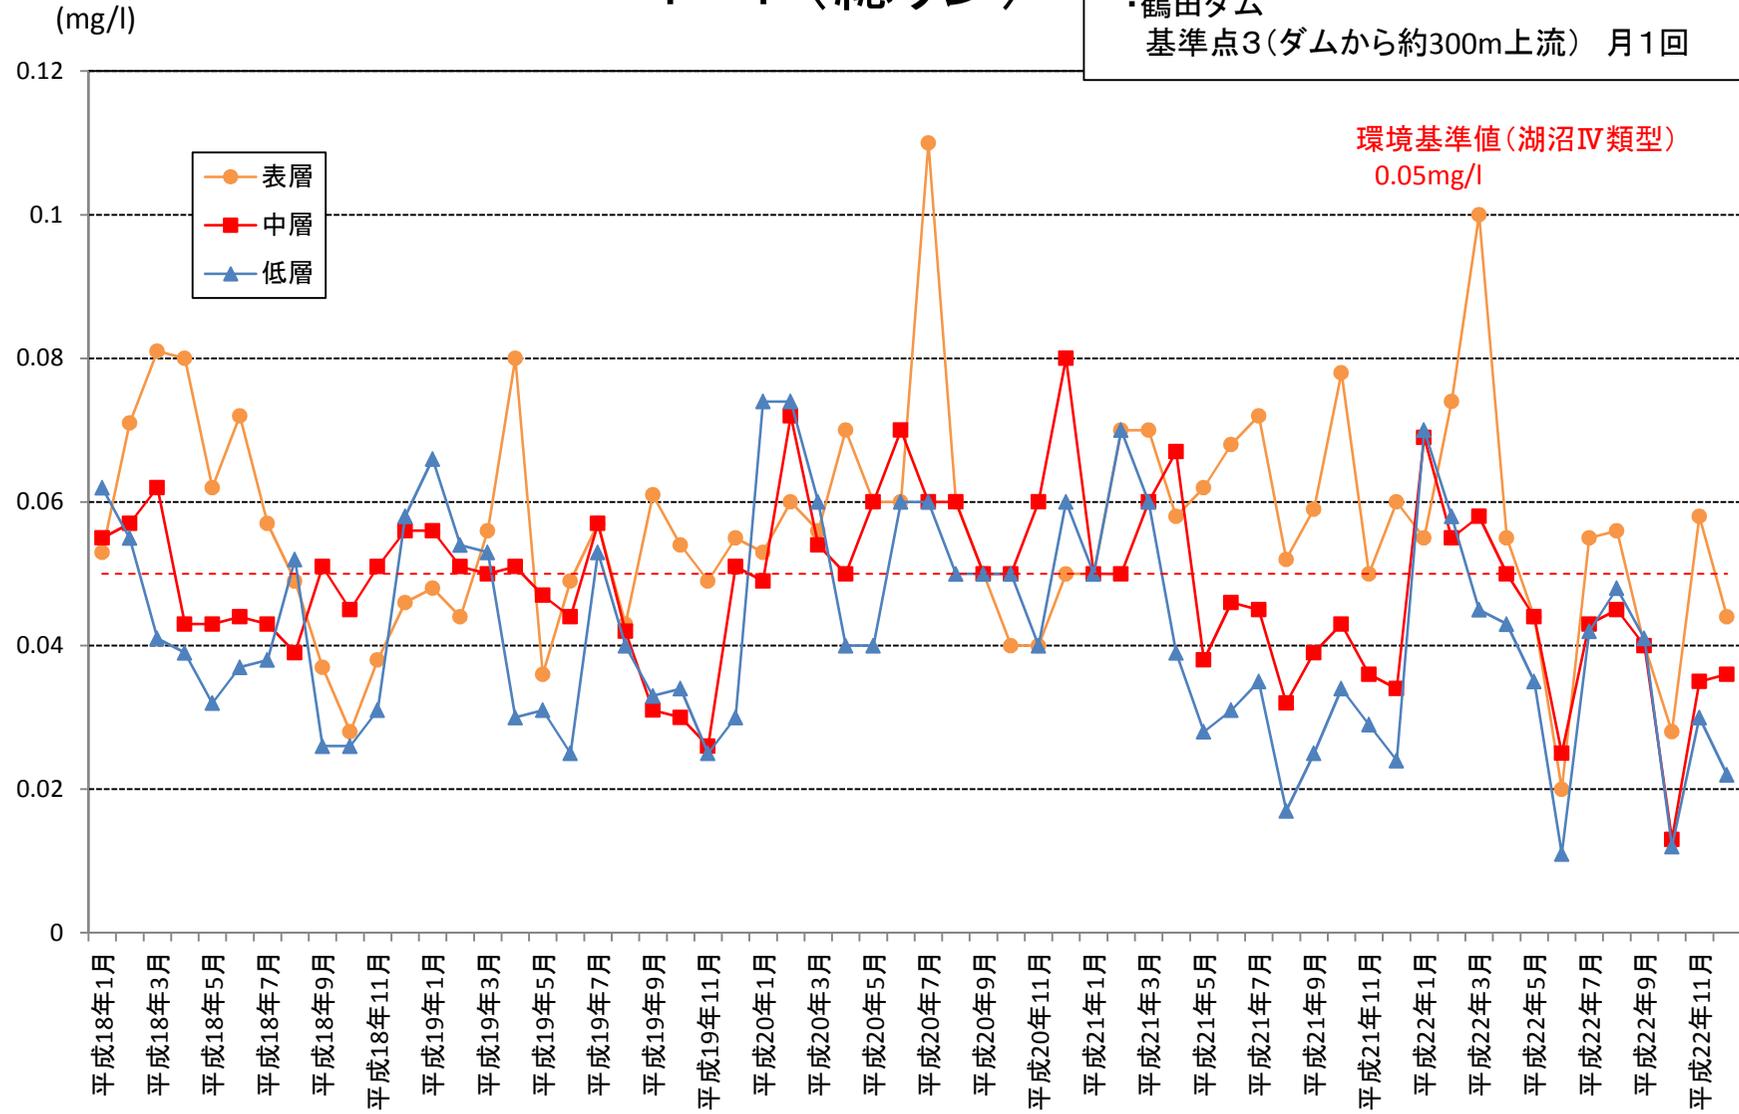


アンモニア態窒素

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

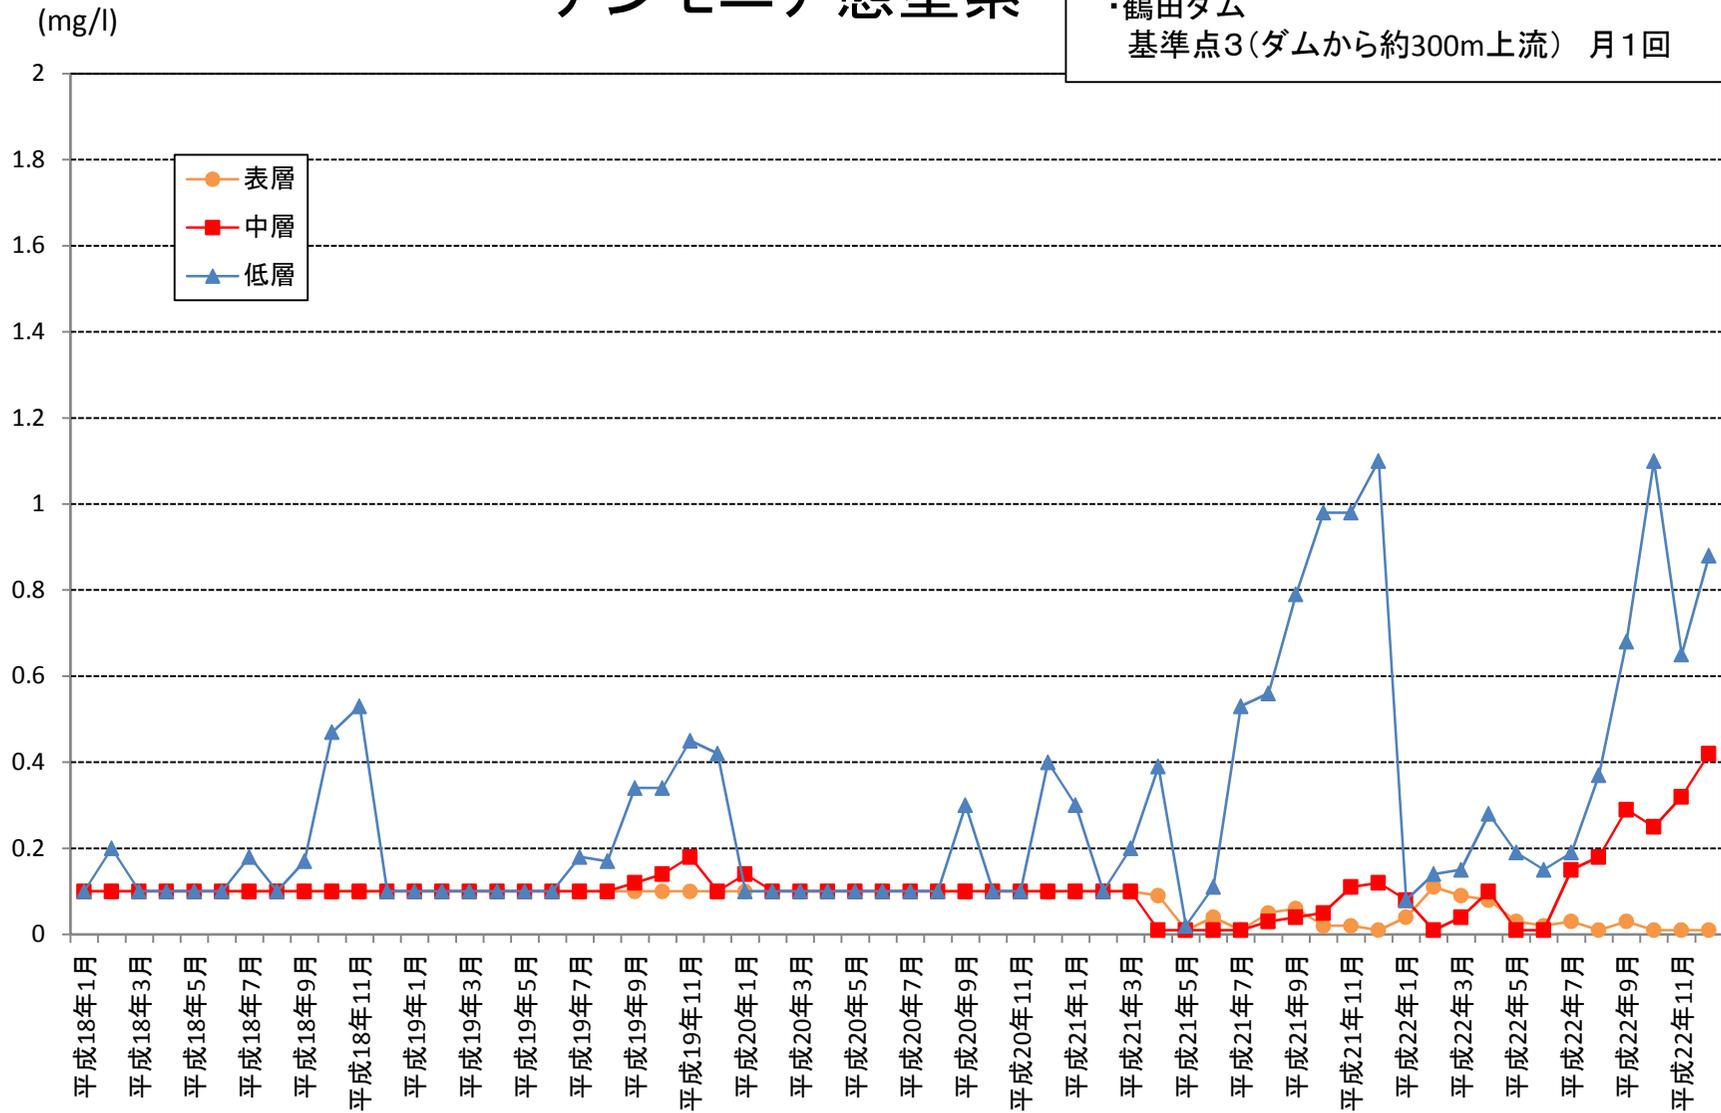


亜硝酸態窒素

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

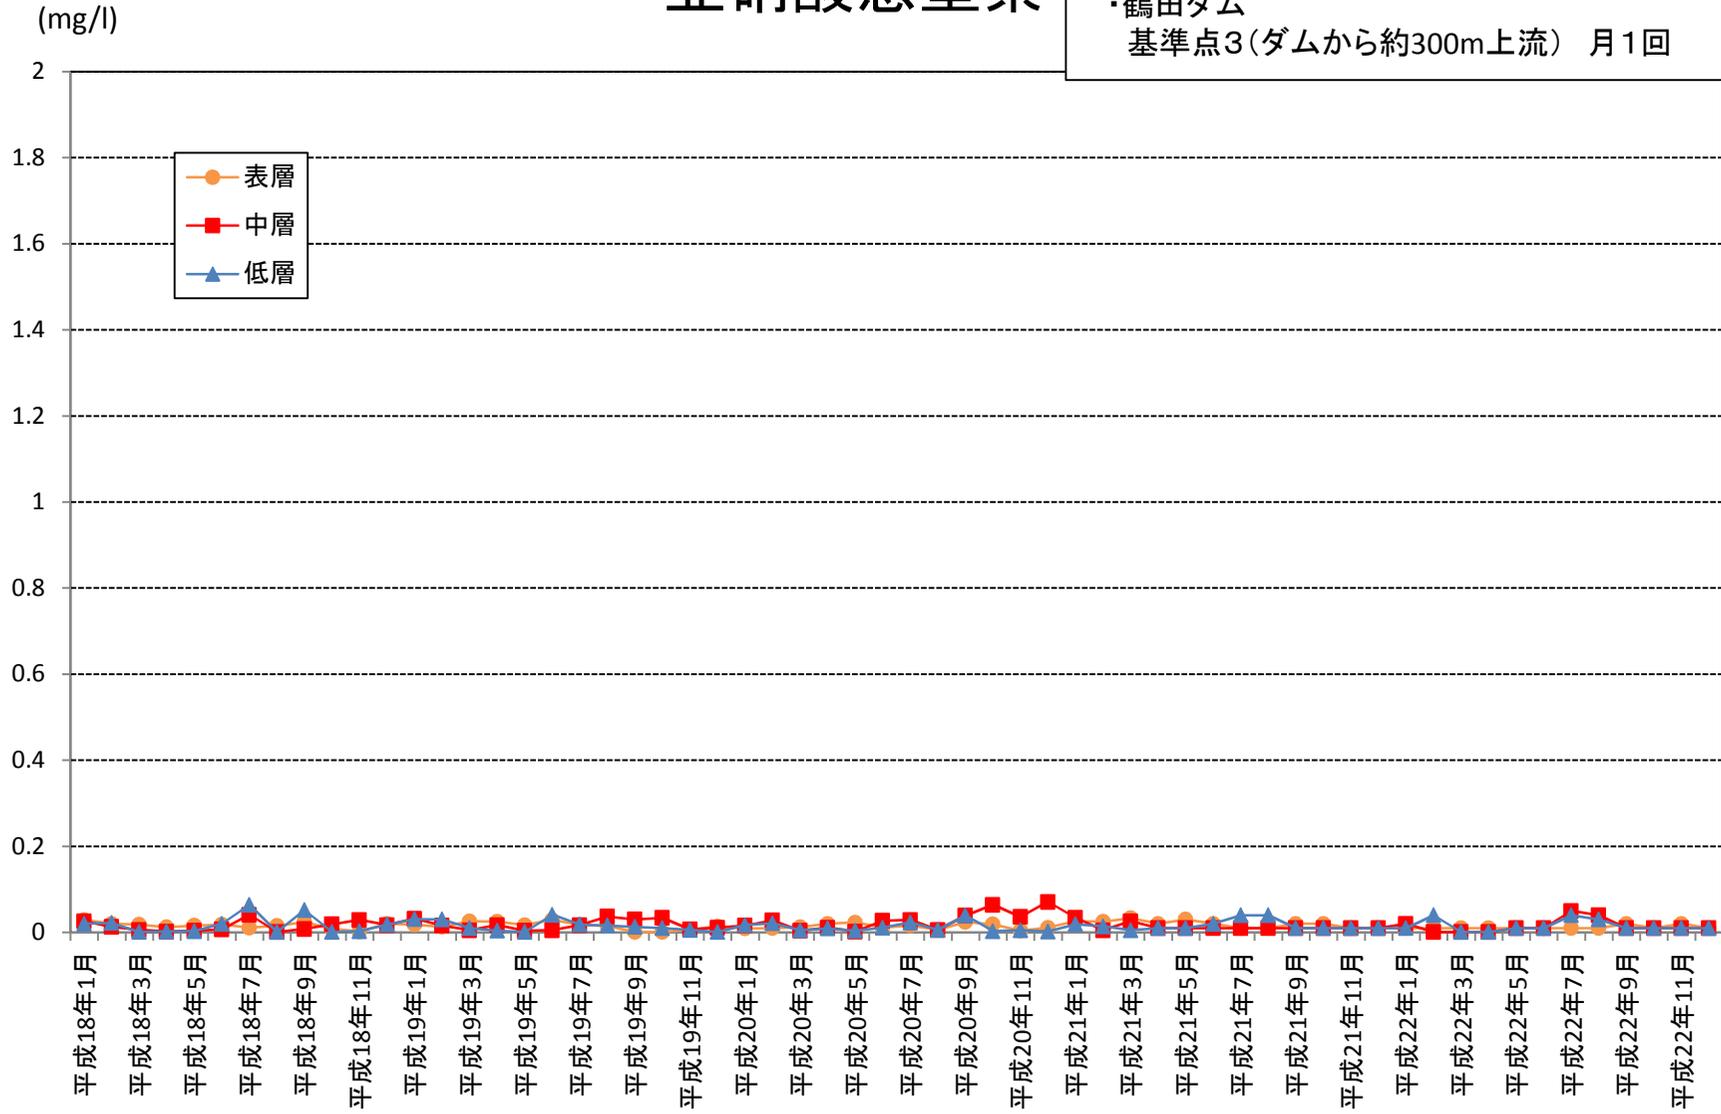

硝酸態窒素

■ 測定頻度
 ・ 鶴田ダム
 基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

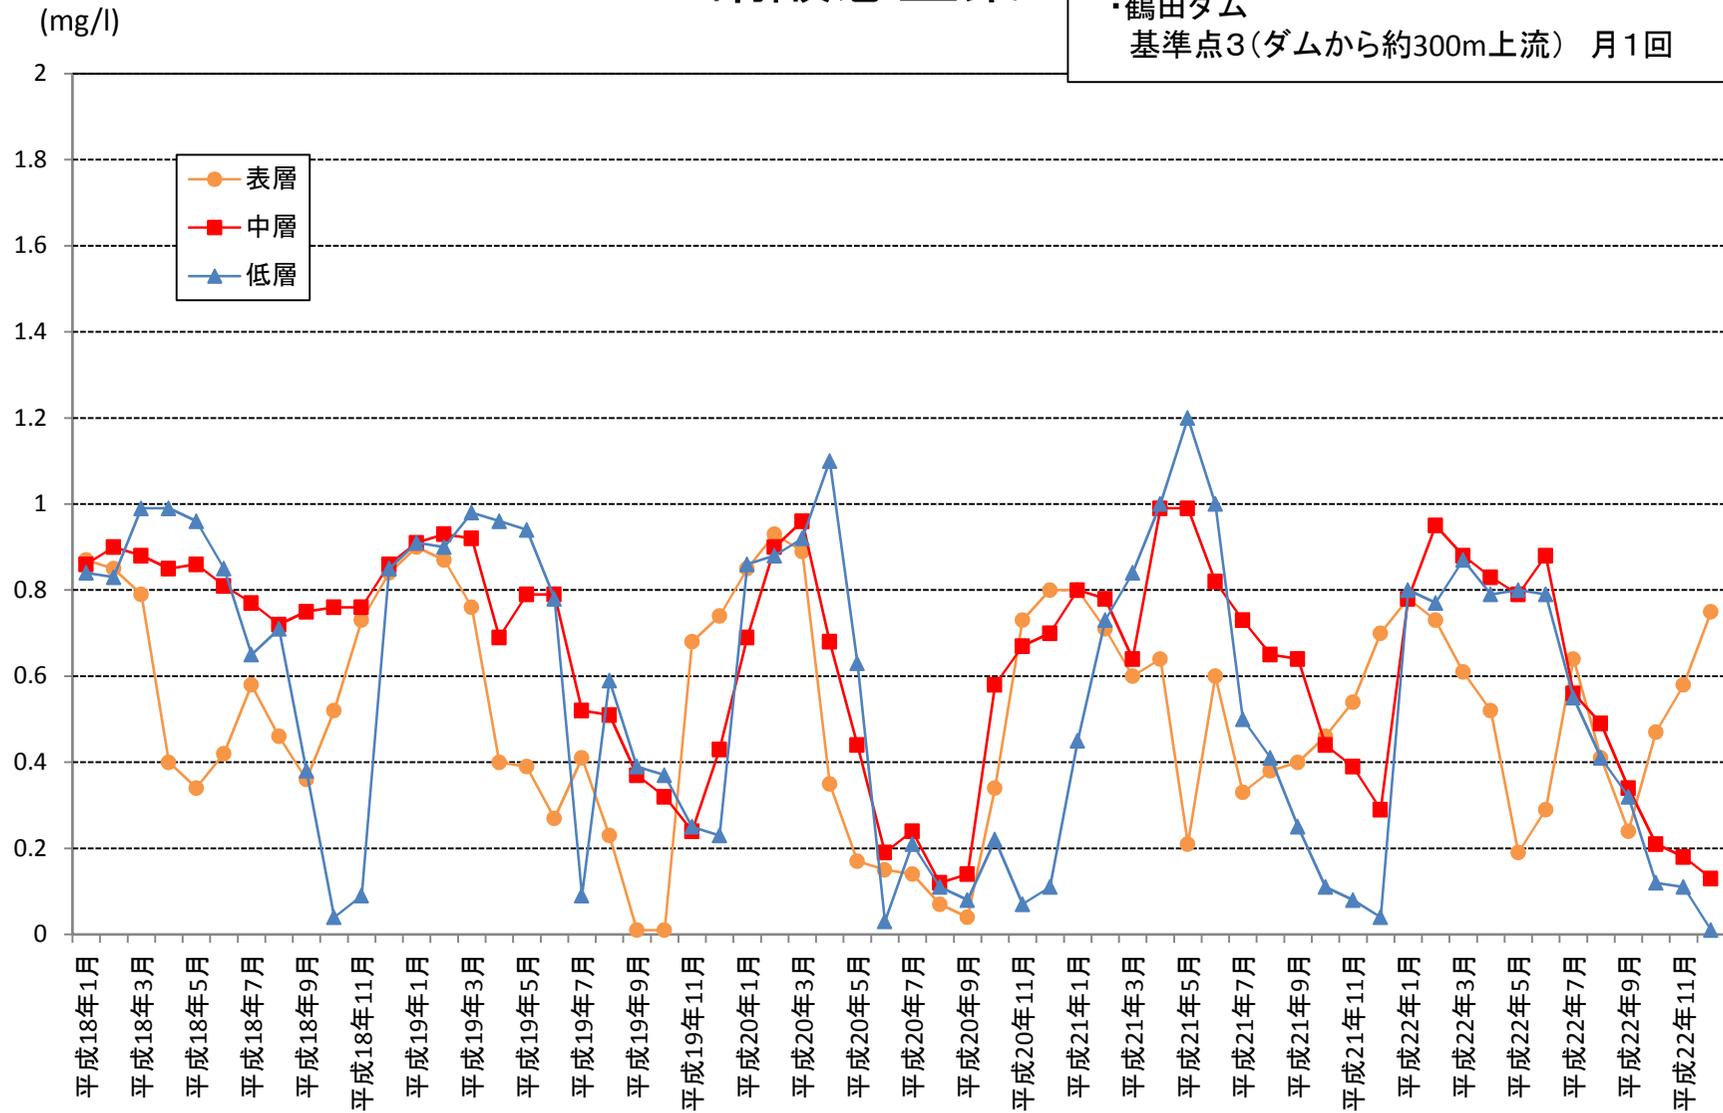


※注) 測定値で<0.01 (0.01未満)については、0.01としてグラフ表示している。

オルトリン酸態リン

■ 測定頻度


・ 鶴田ダム

基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

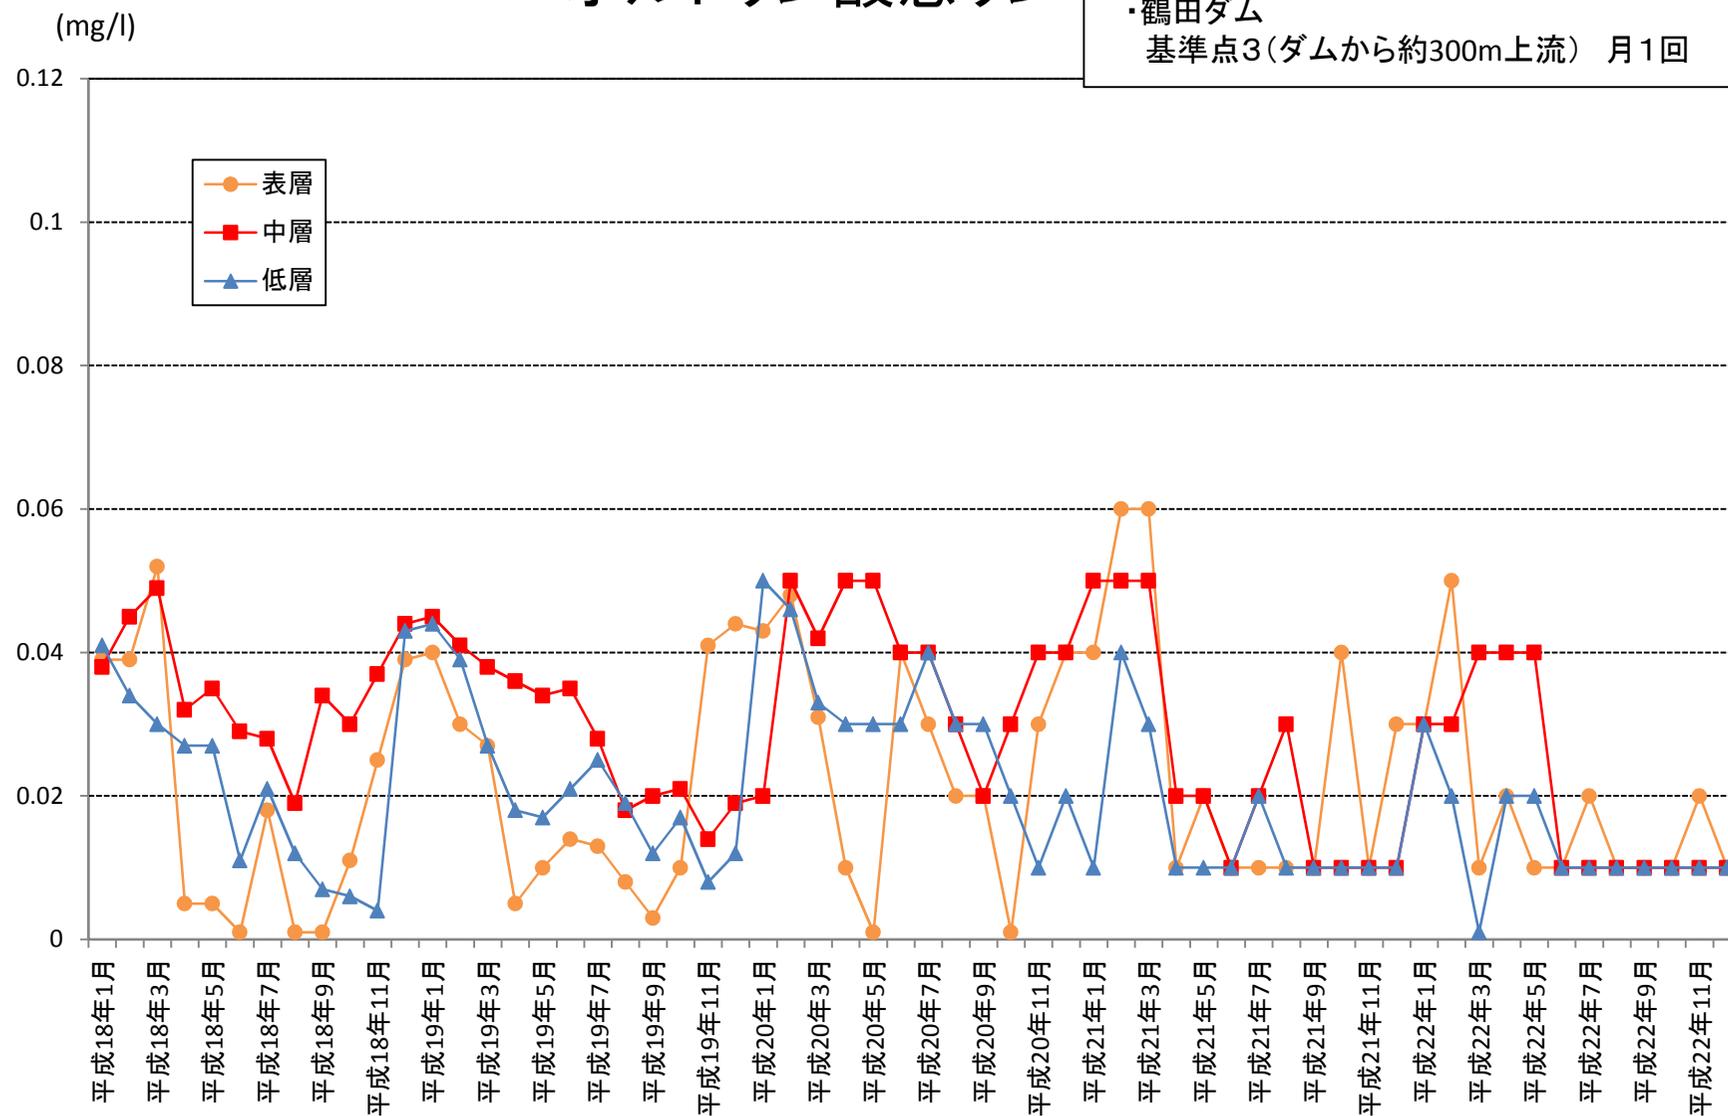

クロロフィルa


■測定頻度
・鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

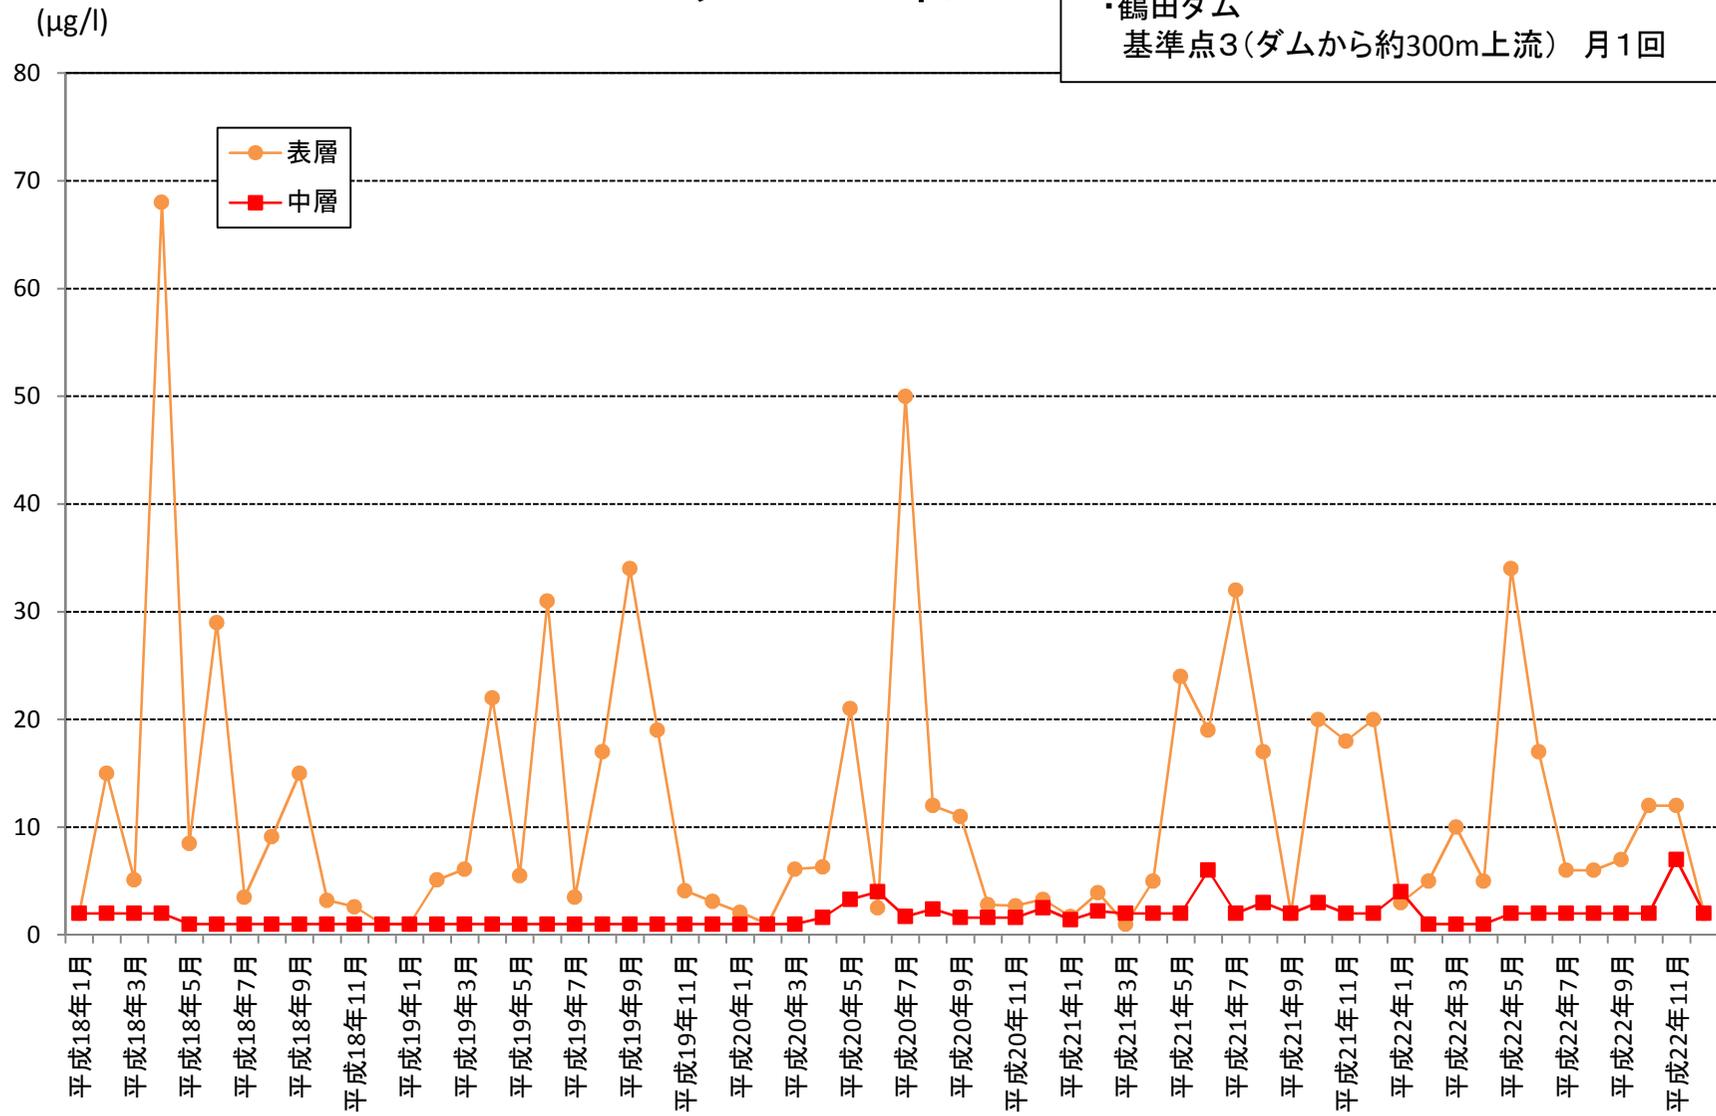

※注) 測定値で<1 (1未満)については、1としてグラフ表示している。

フェオフィチン


■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

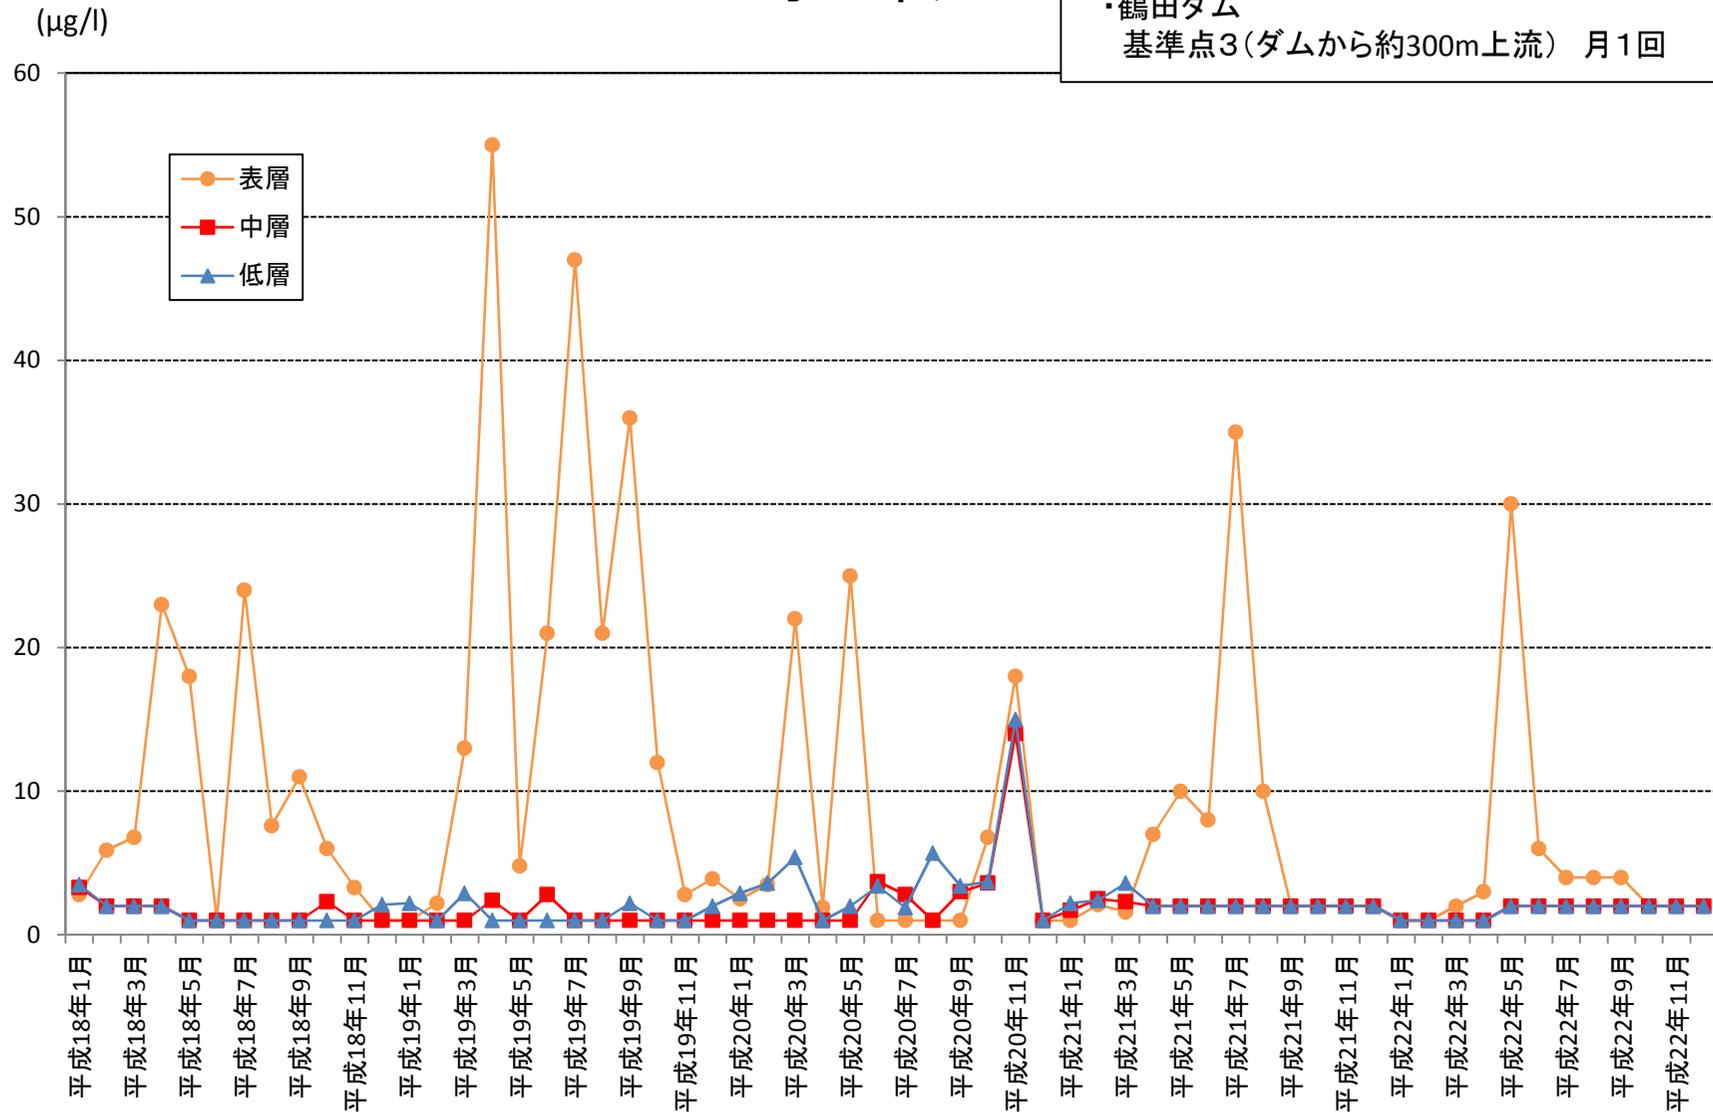

※注) 測定値で<1 (1未満)については、1としてグラフ表示している。

濁度

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

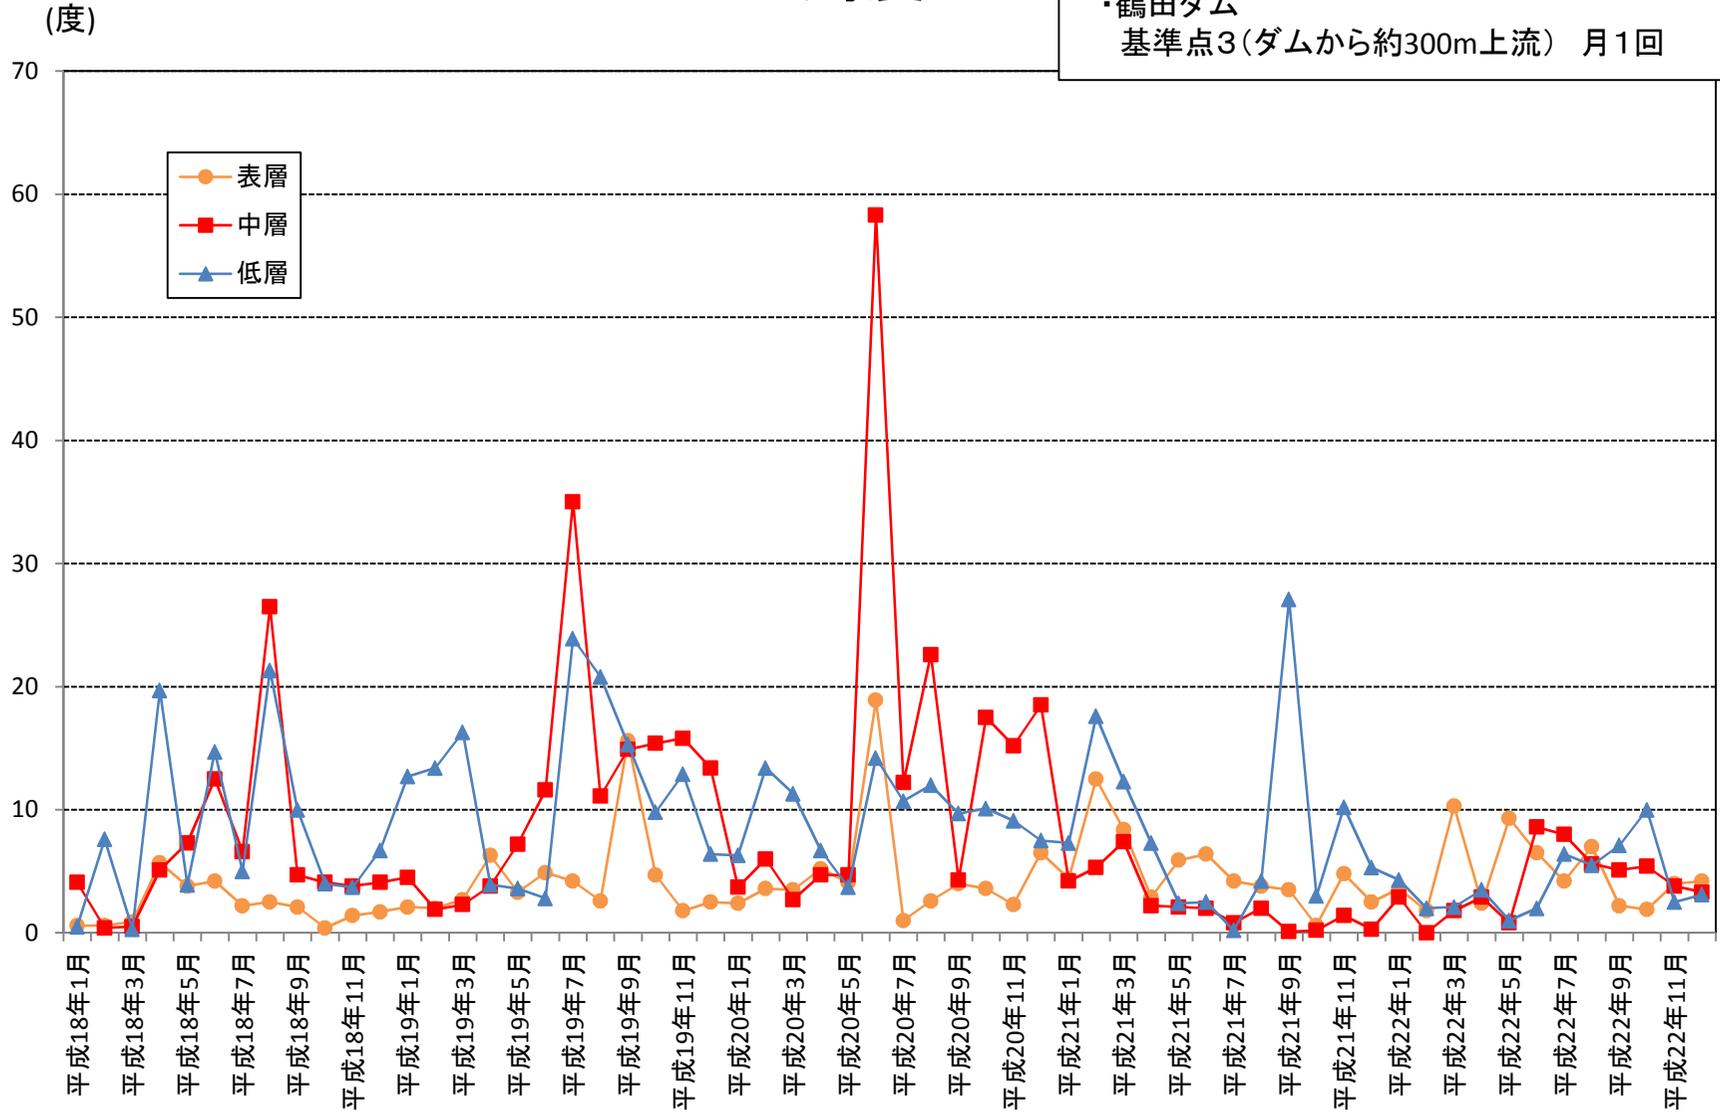

透明度

■ 測定頻度
・ 鶴田ダム
基準点3(ダムから約300m上流) 月1回

