

平成27年6月24日
国土交通省 九州地方整備局
筑後川ダム統合管理事務所

大山川の一部（松原ダム～大山川取水堰間）の流量が一時的に増加します。

本日、松原ダムにおいて選択取水設備の点検作業中、誤って転落防止ネットをダム貯水池に落下させてしまったため、九州電力松原発電所への影響を確認するため、発電を停止し緊急的に点検を行います。

つきましては、下記期間において松原ダムからのゲート放流を行いますので、一時的に大山川の松原ダムから大山川取水堰（別紙参照）までの間の流量が増えますので、ご注意ください。

なお、大山川取水堰下流の流量については、本点検による影響はありません。


記

1. 実施日時
平成27年6月24日（水） 20:00～点検終了まで
2. 影響範囲
松原ダム～大山川取水堰 ※別紙参照
3. 落下事故日時・場所
日時：平成27年6月24日（水）13:15頃
場所：松原ダム貯水池選択取水設備付近（日田市大山町西大山）

問い合わせ先：国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 松原ダム管理支所 杉田、井上
電話：0973-52-3121（代） FAX：0973-52-3581

【別紙】

水位の上昇が見込まれる区間

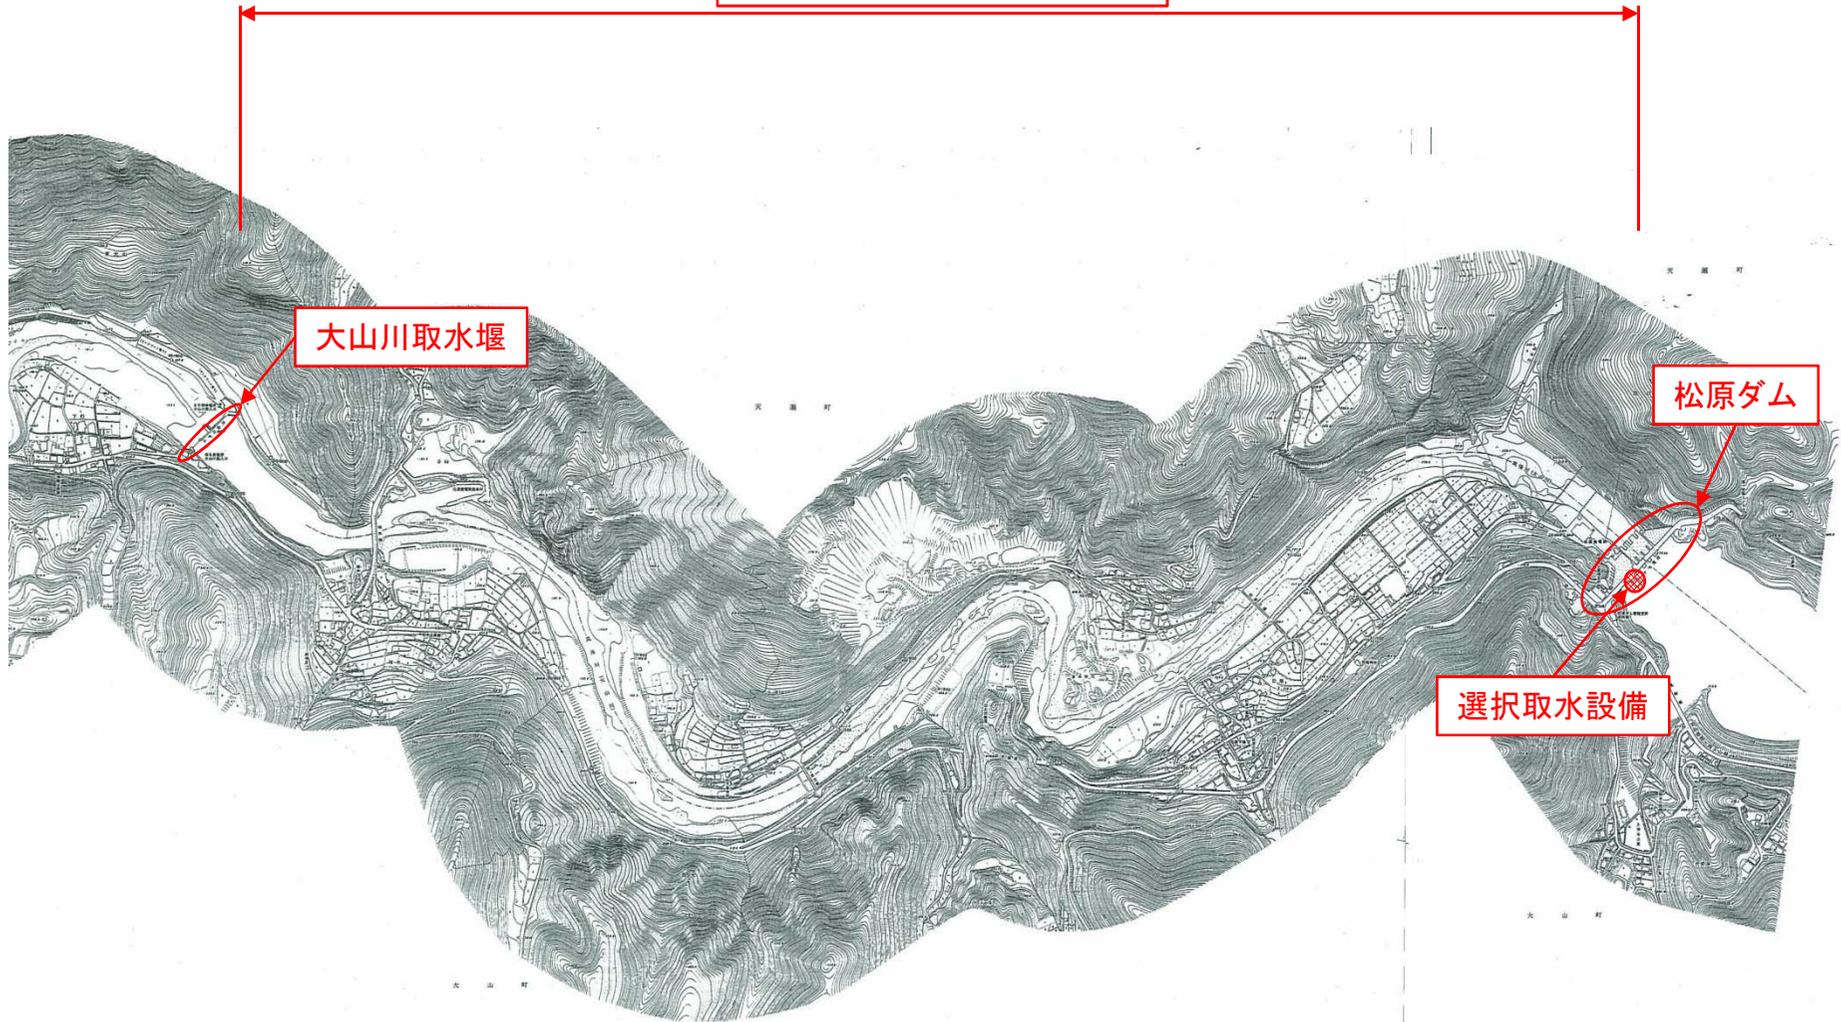

大山川取水堰

松原ダム

選択取水設備