

筑後川の平成29年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
441.0	380.0	354.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)
 ダム水質:広域水管理課長 菊永 和久(内線341)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	141.31	111.02	11日	219.79	139.86	21日	114.22	66.92
2日	83.38	64.51	12日	207.12	128.51	22日	76.59	49.79
3日	66.26	51.33	13日	144.01	103.13	23日	76.67	53.66
4日	179.72	166.57	14日	125.25	87.33	24日	88.59	44.44
5日	1140.00	1394.71	15日	109.88	78.82	25日	94.83	42.63
6日	2336.94	1182.04	16日	96.86	71.70	26日	72.38	46.53
7日	871.37	548.21	17日	92.02	67.65	27日	75.13	54.98
8日	434.13	289.62	18日	114.97	76.28	28日	74.20	53.50
9日	358.78	241.17	19日	148.88	89.19	29日	72.24	54.46
10日	319.73	184.18	20日	129.01	75.66	30日	57.57	40.93
						31日	54.23	64.87
						月平均	263.7	184.7


③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	PH	BOD(mH/l)	SS(mH/l)	DO(mH/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		-	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	7月3日	27.6	7.7	1.1	11	7.7	-
瀬ノ下	河川A類型	-	-	-	-	-	-	-

④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	PH	COD(mH/l)	SS(mH/l)	DO(mH/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mH/l)	総リン(mH/l)	クロロフィルa(μ H/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		-	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下			
	(湖沼AⅢ類型)		-	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	7月3日	22.9	7.6	2.1	3.0	9.0	17000.0	0.38	0.047	4.2
下笠ダム	-	7月3日	21.6	7.5	2.7	1.0	8.7	70.0	0.40	0.015	5.8
寺内ダム	湖沼AⅡ型	7月23日	23.6	7.0	2.4	7	7.8	790	0.81	0.030	2.7
筑後大堰	-	7月3日	26.8	7.3	1.9	13	8.3	1,300	1.15	0.129	39.9

⑤観測地点位置図

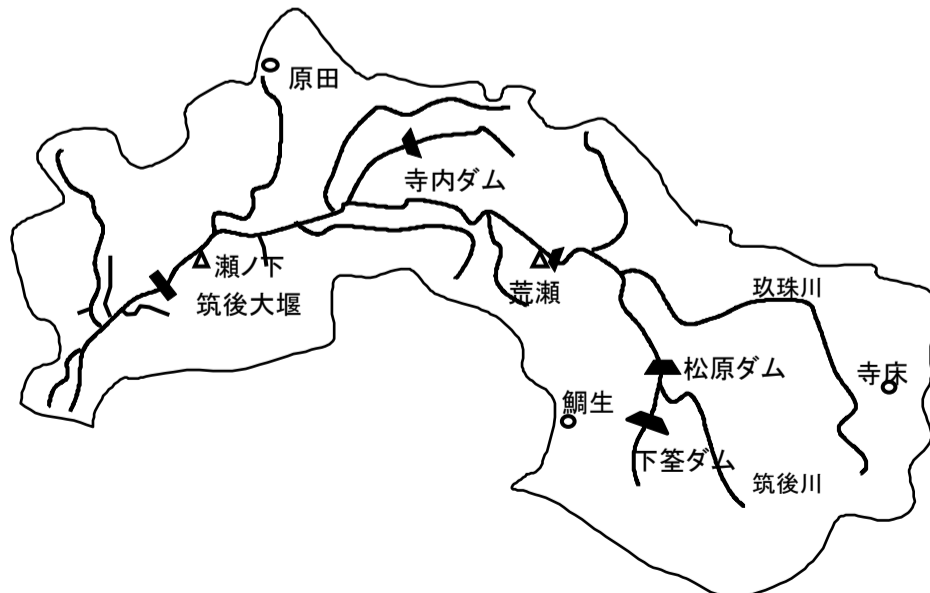

矢部川の平成29年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒木
310.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 牟田 弘幸(内線351)
 河川水質:河川環境課長 原田 隆二(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

船小屋					
1日	7.87	11日	39.92	21日	8.59
2日	4.35	12日	36.89	22日	7.92
3日	3.40	13日	23.38	23日	6.38
4日	24.35	14日	17.27	24日	5.92
5日	38.70	15日	13.01	25日	6.81
6日	278.11	16日	11.08	26日	7.41
7日	197.86	17日	9.67	27日	5.53
8日	77.49	18日	10.23	28日	5.55
9日	96.89	19日	13.73	29日	5.43
10日	61.17	20日	8.69	30日	4.37
				31日	4.05
				月平均	33.6

③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温 (°C)	PH	BOD (mH/l)	SS (mH/l)	DO (mH/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	7月3日	27.8	7.7	0.5	16	8.2	—

④観測地点位置図

