




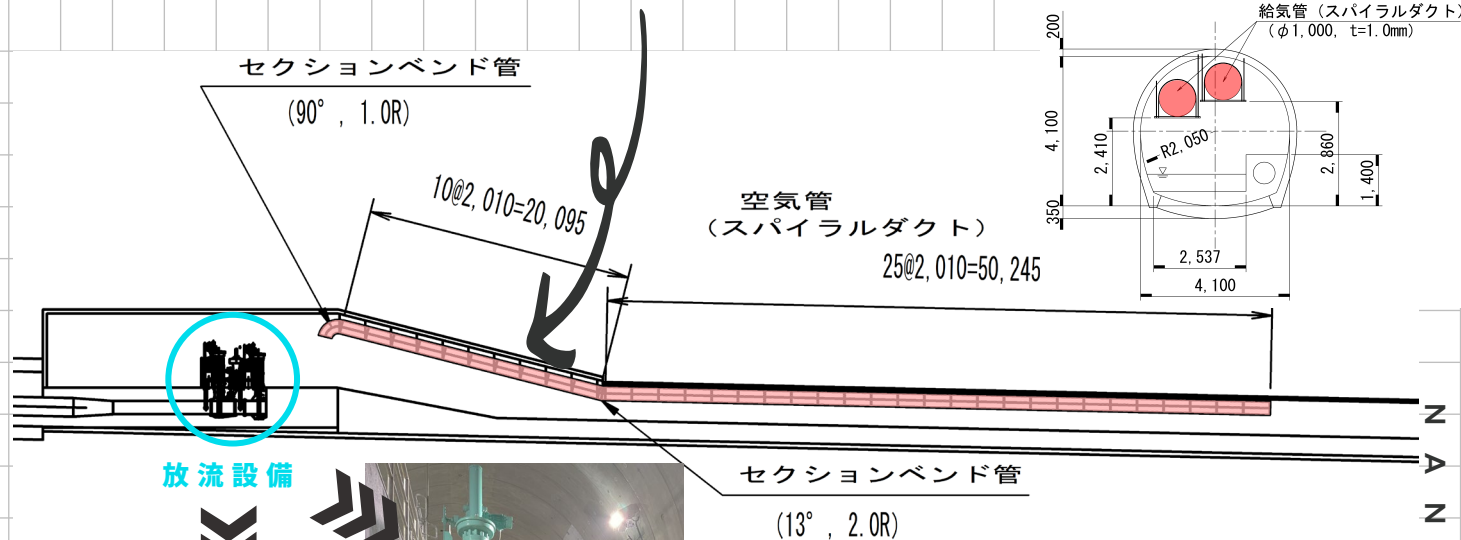

空気管

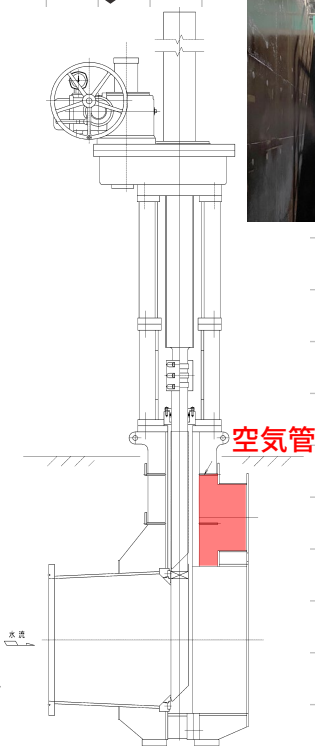

放流設備

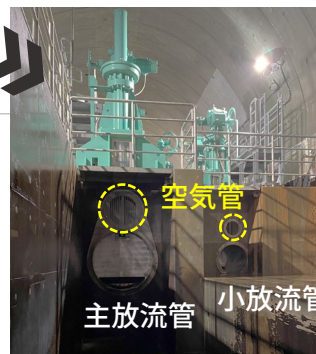

施設概要

放流設備操作室 (2022年12月発行カード) に設置されている小放流管や主放流管からの放流時に、放流水に空気を取り込まれることにより放流設備操作室内に負圧が生じる。この負圧の対策として、放流設備操作室内へ給気を行うために配管が設けられている。

ランダム情報

ななせダムの放流設備はジェットフロートゲートを使用。放流に伴いゲート先端の下流側に発生する負圧、キャビテーション等を回避するためにゲート付近にも空気管が設置されている。

型 式	スパイラルダクト
構 成	φ1.0m×延長72.6m×2条
仕 様	外径1,008mm、t=1.0mm、溶融亜鉛メッキ